



คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย



60 ปี กรมควบคุมมลพิษ
ISBN 978-616-316-016-4
คพ. 04-166

ส่วนขยาย: มูลฝอย และ สิ่งปฏิกูล สำนักจัดการการของเสีย และ สารอันตราย
กรบควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม 2555



คณะกำงานจัดทำคู่มือการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ที่ปรึกษา

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง
นางสุนี ปิยะพันธุ์พงศ์
นางสาวอรารยา นันทโพธิเดช
นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
นายรังสรรค์ ปั่นทอง
นายเชาว์ นกอุ่น

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผู้อำนวยการสำนักจัดการากของเสียและสารอันตราย
ผู้อำนวยการส่วนขยายมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ผู้เรียบร้อย

นางสาวกฤดา ชนะวิ丈
นายสุพิต สุขกันตະ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

คณะกำงาน

นายทวีชัย เจียวนันย์ขาว
นายวิจารณ์ อินทร์กำแหง
นางสาวภัทรกร ศรีชำนิน
นางสาวกานดา มากทรัพย์
นางสาวณัฐริกา มาสังข์
นางสาวพรพรรณ เพื่องอักษร
นายพนมงกุฎ ชุนอ่อน
นายอันนันท์ นุชเนตร
นายปิยะวัฒน์ เรืองราย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



สารบัญ

บทที่	หน้าที่
1 คำจำกัดความ	1
2 การกำจัดขยะมูลฝอย	4
2.1 วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย	4
2.2 ประเภทการกำจัดขยะมูลฝอยแบบผังกลบ	5
3 ความหมายของไฟ	9
3.1 องค์ประกอบการเกิดไฟ	10
3.2 ประเภทของไฟ	11
4 การเกิดไฟใหม่บริเวณสถานที่ผังกลบขยะมูลฝอย	14
4.1 สาเหตุของการเกิดไฟใหม่	14
4.2 ลักษณะการเกิดไฟใหม่	17
4.3 ระดับความรุนแรงของการเกิดไฟใหม่	21
4.4 ผลกระทบของการเกิดไฟใหม่	22
5 การป้องกันการเกิดไฟใหม่	26
5.1 นโยบายการบริหารจัดการ	26
5.2 การจัดเตรียมแผนและบุคลากร	27
5.3 การดำเนินการป้องกันการเกิดไฟใหม่	32
5.4 การติดตามตรวจสอบ	35
5.5 การฝึกอบรม	40
6 การระจับเหตุไฟใหม่ในสถานที่ผังกลบขยะมูลฝอย	42
6.1 รูปแบบในการดับไฟ	43
6.2 ขั้นตอนในการดับไฟเมื่อเกิดเหตุไฟใหม่ ณ บ่อผังกลบขยะมูลฝอย	48
6.3 การพิจารณาฐานรูปแบบการดับไฟ	52
6.4 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการระจับเหตุ	53
6.5 แผนการพื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการบริเทาทุกชั้นหลังเกิดไฟใหม่	55
เอกสารอ้างอิง	60



สารบัญรูป

รูปที่	หน้าที่
1 ตัวอย่างการเทกของกลางแจ้ง	7
2 ตัวอย่างการเทกของที่มีการควบคุม	7
3 ตัวอย่างการฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักวิศวกรรม	8
4 ตัวอย่างการฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล	8
5 สารชี้งลูกติดไฟได้ง่ายเมื่อถูกเสียดสีหรือได้รับความร้อนสูง	9
6 สามเหลี่ยมของไฟ (Fire Triangle)	10
7 การเผาสายไฟเพื่อเข้าทางเดง	16
8 การสูบบุหรี่ในบริเวณฝังกลบขยะมูลฝอย	17
9 ตัวอย่างสารเคมีที่ประปนมากับขยะมูลฝอยทั่วไป	17
10 ลักษณะการติดไฟบริเวณผิวน้ำ	18
11 ลักษณะการติดไฟลีกลงไปในก้นหลุม	19
12 ลักษณะการติดไฟในระดับผิวน้ำและลีกลงไปในก้นหลุม	21
13 ตัวอย่างป้ายรับกำจัดเฉพาะขยะมูลฝอยชุมชน	26
14 ตัวอย่างป้ายห้ามนำวัตถุไฟหรือวัตถุระเบิดอื่นเข้ามากำจัด	26
15 ตัวอย่างป้ายห้ามพนักงานและผู้มาติดต่อสูบบุหรี่	27
16 ตัวอย่างป้ายห้ามจุดไฟหรือทำให้เกิดประกายไฟ ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	27
17 โครงสร้างองค์กรที่ควรจัดเตรียมเมื่อเกิดไฟใหม่ขึ้นจนแรง	29
18 ตัวอย่างลักษณะป้อมยาน	33
19 ตัวอย่างลักษณะรั้วบริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย	34



สารบัญรูป (ต่อ)

หัวที่	หน้าที่
20 การกลบทับขยะมูลฝอย	34
21 การจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น	34
22 สายล่อฟ้าบนถังสูง	34
23 ระบบควบรวมและท่อระบายน้ำ	35
24 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ	37
25 อุปกรณ์วัดก๊าซแบบพกพา (Portable gas monitoring)	39
26 การขุดหลุมและปิดทับด้วยดิน	44
27 การดับไฟบ่อผึ้งกลบขยะมูลฝอยโดยรูปแบบการดับไฟทางตรง	46
28 ผังการประสานงานและการสั่งการ	51
29 ขั้นตอนการระจับเหตุเมื่อเกิดไฟในมัสตานที่กำจัดขยะมูลฝอย	54





สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้าที่
1 ชนิดของไฟ	11
2 ตำแหน่งและหน้าที่เมื่อเกิดไฟไหม้	29
3 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและการเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบ	38
4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และการเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบ	38



๒๐ ปี กรมควบคุมมลพิษ



ส่วนขยายบุคลพอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักวิจัยการกำกับของเสียและสารอันตราย

บทที่ 1 คำจำกัดความ

ขยะมูลฝอยหรือมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ่นค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เก้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใด ที่เก็บกรวดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความ รวมถึงมูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ยกเว้นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมี ลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนดได้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (Solid Waste Disposal Site) หมายถึง สถานที่ ทำการขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากชุมชน ประกอบด้วยบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอย กลุ่มอาคารต่างๆ รวมถึงระบบสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในสถานที่ด้วย ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประเภทสถานที่กำจัดมูลฝอยแบบ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) การฝังกลบ (Landfill) และการเทกอง (Open dumping)

การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) หมายถึง รูปแบบการ ฝังกลบที่มีการคำนึงถึงการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมและผลกระทบที่อาจ จะเกิดขึ้นในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม การออกแบบและมีระบบโครงสร้างในสถานที่ มีการติดตั้งระบบกันซึมที่ถูกต้องและ ได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม มีการดำเนินงานต่างๆ ในกระบวนการมูลฝอยเพื่อให้ การฝังกลบเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาทิ การดับบันทึก ปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่พื้นที่ การควบคุมการจัดวางเซลล์ การป้องกันมิให้ของเสียอันตราย ชุมชนเข้ามากำจัดในบริเวณ การจัดการก้าชจากบ่อฝังกลบอย่างถูกหลักสุขลักษณะ การควบคุมขนาดหน้างานฝังกลบให้เหมาะสม การบดอัดและกลบทับมูลฝอยเป็นรายวัน การป้องกันและจัดการกับเหตุฉุกเฉิน ระบบบำบัดและป้องกันการปนเปื้อนมลพิษที่ ออกสู่สิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



การเทกง (Uncontrolled or Open Dumping) หมายถึง รูปแบบการเทกงมูลฝอยบนพื้นที่โดยไม่มีการควบคุมหรือมีการควบคุมบ้าง มีการคุ้ยมูลฝอยและไม่มีมาตรการใดๆ ที่ใช้ในการควบคุมการระบาดหรือการปลดปล่อยสารมลพิษและสารปนเปื้อนออกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่มีมาตรการอย่างเป็นระบบที่จะรองรับการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอย

ไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย (Landfill fire) หมายถึง การเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ หรือเทกงกลางแจ้ง ทั้งที่เป็นลักษณะการลูกไฟมีบนผิวและในส่วนลึกลงไปของกองขยะมูลฝอย โดยอาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์

อุปกรณ์ดับไฟ (Fire Extinguisher Equipment) หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือและรวมถึงสารเคมีสำหรับใช้ในการดับไฟ โดยเครื่องมือดังกล่าวอาจรวมถึงโฟมดับไฟน้ำและดินกลบทับ เช่น ถังดับเพลิง ระบบหอน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีดน้ำ เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) หมายถึง อุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานที่ใช้สวมใส่ร่วงกายของบุคคล สำหรับใช้ในการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน

การติดตามตรวจสอบ (Monitoring and Measurement) หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงความผลของการดำเนินงาน ความสำเร็จ สภาพปัจุบัน หรือประสิทธิภาพของการดำเนินงานของกิจกรรมใดๆ

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fire Protection and Extinguisher System) หมายถึง สิ่งที่จัดทำหรือติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fire Protection and Extinguisher Plan) หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย



การฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังเกิดไฟไหม้ (Fire Rehabilitation) หมายถึง การปรับปรุงพื้นที่ที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อควบคุมป้องกันมลพิษด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุ และปรับปรุงพื้นที่เพื่อสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ดังเดิมภายหลังจากที่เหตุไฟไหม้ได้สงบลง

ราชการส่วนกลาง (Central Administration) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐระดับกรุงเทพฯ ทบทวน กรรมที่กำกับดูแล ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะภารกิจด้านการจัดการมลพิษ การจัดการไฟไหม้ และการจัดการสาธารณภัยที่เกิดจากเหตุไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย

ราชการส่วนท้องถิ่น (Local Administrative Organization) หมายถึง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น

ก๊าซที่เกิดจากการฝังกลบ (Landfill gas) หมายถึง ก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายขององค์ประกอบของขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ โดยเฉพาะประเภทสารอินทรีย์ เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนชัลไฟด์ และก๊าซแอมโมเนียม เป็นต้น

วัสดุคลุมทับ (Cover Materials) หมายถึง วัสดุธรรมชาติ เช่น ดิน หิน กระดูก หรือวัสดุสังเคราะห์ที่ในการกลบ ปิดทับเป็นชั้นๆ บนมูลฝอยที่เกะ หรือกองไว้ในสถานที่ฝังกลบ แต่ไม่รวมถึงวัสดุที่ใช้ปิด ทับ ครอบ หรือคลุมไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น รบกวนจากขยะมูลฝอย และจากแมลงวัน หรือสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ เช่น พลาสติก ผ้าใบ เป็นต้น

วัตถุไวไฟ (Flammable Materials) หมายถึง วัตถุที่มีคุณสมบัติดีไฟได้ง่าย สันดาปเร็ว เช่น น้ำมัน แอลกอฮอล์ และทินเนอร์ เป็นต้น

อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ (Auto ignition Temperature) หมายถึง อุณหภูมิที่สารประเภทดีไฟได้ จะเกิดการลุกไหม้เป็นเปลวไฟขึ้นมาได้เอง เช่น ในกรณีของบิวเทน (butane-n) จะลุกติดไฟทันทีที่อุณหภูมิ 806 องศา Fahrnein หรือที่ 430 องศาเซลเซียส เป็นต้น



บทที่ 2 การกำจัดขยะมูลฝอย

การกำจัดขยะมูลฝอย เป็นขั้นตอนสุดท้ายของขยะมูลฝอยโดยขยะมูลฝอยที่มีค่าใช้สูงดึงไปใช้ประโยชน์จนเหลือเพียงขยะมูลฝอยทั่วไปที่ไม่สามารถดำเนินการทำประโยชน์ได้ ได้อีกต่อไป

2.1 วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับ มีอยู่ 3 วิธีหลัก ได้แก่

2.1.1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นรูปแบบการฝังกลบที่มีการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมมีการออกแบบและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่ มีการติดตั้งระบบกันซึมที่ถูกต้องและได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม รวมทั้งมีระบบบำบัดน้ำชาขยะมูลฝอย มีการควบคุมการระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบด้วยวิธีเร่งการระบาย (Active Control) โดยการเผาทิ้ง (Flaring) นอกจากนี้ยังต้องมีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พื้นที่และควบคุมการจัดวางเซลล์ฝังกลบอย่างเป็นระบบ มีการบดอัดขยะมูลฝอยและกลบทับด้วยวัสดุถูกกลบทับรายวัน และมาตรการป้องกันสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติประชาชนและลิงแวดล้อม นอกจากนี้ยังต้องมีมาตรการในการปิดสถานที่ฝังกลบชั้นบนสุดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังจากปิดสถานที่ไปแล้ว

2.1.2) การเผาในเตาเผา (Incinerator) เป็นการใช้หลักการการเผาไหม้ (Combustion) เพื่อทำลายหรือเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยที่อยู่ในรูปของแข็งให้กลายเป็นก๊าซ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ไอน้ำ (H_2O) รวมทั้งของแข็งส่วนที่ไม่มีการติดไฟอีกต่อไป เช่น เถ้าหักและเถ้าลอย พร้อมการควบคุมมลพิษทางอากาศและสามารถนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ น้ำร้อนไอน้ำ และกระแสไฟฟ้า เป็นต้น



2.1.3) การหมักทำปุ๋ย (Composting) เป็นการทำลายขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์ อาทิ เศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ ด้วยกระบวนการรกรยำอย่างสลายทาง ชีวภาพที่สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยที่มีอยู่อย่างสลายต่อไปอีกที่มีสีดำหรือสีน้ำตาลและมีน้ำ (H_2O) ก้าชาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) รวมทั้งพลังงานความร้อนเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ส่วนองค์ประกอบของมูลฝอยอื่นๆ ที่ไม่สามารถทำปุ๋ยได้ ต้องนำไปฝังกลบหรือคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

นอกจาก 3 วิธีข้างต้นแล้ว มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง กำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้ระบบสมมพسان โดยการกำจัดมูลฝอยแต่ละชุมชนอาจเลือกใช้วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งข้างต้น หรือจะเลือกใช้ชั้นหลายวิธีร่วมกันก็ได้ ขั้นตอนยุ่งบprimaman และลักษณะของมูลฝอยและปัจจัยอื่นๆ ของพื้นที่ การจัดการมูลฝอยแบบสมมพسانจะเป็นการบริหารจัดการที่เน้นการนำมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยใช้วิธีที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่ง เช่นกันที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้วิธีฝังกลบหรือการเทกองแล้วเผากลางแจ้งซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมล้อมและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง

2.2 ประเภทของการกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ วิธีการกำจัดที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศไทย คือ การกำจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ รวมควบคุมมลพิษได้แบ่งประเภทของการกำจัดขยะมูลฝอยแบบการฝังกลบเป็น 4 แบบ คือ

แบบที่ 1 การเทกอง (Uncontrolled or Open Dumps) เป็นรูปแบบการเทกองขยะมูลฝอยบนพื้นที่โดยไม่มีการควบคุมหรือมีการควบคุมบ้าง มีการคุ้ยขยะ และไม่มีมาตรการใดๆ ที่ใช้ในการควบคุมการระบายหรือการปลดปล่อยสารมลพิษและสารปนเปื้อนออกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่มีมาตรการอย่างเป็นระบบที่จะรองรับการดำเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย (รูปที่ 1)

แบบที่ 2 การเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) เป็นรูปแบบการเทกองที่มีการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พื้นที่ รวมถึงมีการบดอัดขยะมูลฝอยบางครั้ง อย่างไรก็ตามรูปแบบการกำจัดประเภทนี้จะไม่มีมาตรฐานทางวิศวกรรมใดๆ ที่ใช้ในการควบคุมการระบายหรือปลดปล่อยสารปนเปื้อนจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ออกสู่สิ่งแวดล้อมแต่จะดำเนินงานภายใต้รูปแบบมาตรฐานในการจัดการขยะมูลฝอยพื้นฐานที่เหมาะสมอย่างเท่า�ัน เช่น มาตรการลดการปลดปล่อยการระบายของเสียงออกสู่ธรรมชาติ เป็นต้น (รูปที่ 2)

แบบที่ 3 การฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักวิศวกรรม (Engineered landfill) เป็นรูปแบบกำจัดขยะมูลฝอยที่มีโครงสร้างพื้นฐาน มีการติดตั้งระบบกันซึมในบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พื้นที่และควบคุมการจัดวางเซลล์ มีการบดอัดขยะมูลฝอย มีระบบป้องกันการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมบางส่วน และกลบทับด้วยวัสดุกลบทับรายวัน ส่วนการจัดการน้ำขยะมูลฝอยจะเป็นเพียงการใช้ระบบบำบัดพื้นฐานและกักเก็บให้ปล่อยออกสู่นอกสถานที่เท่านั้น (รูปที่ 3)

แบบที่ 4 การฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นรูปแบบการฝังกลบที่มีการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม มีการออกแบบและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่ มีการติดตั้งระบบกันซึมที่ถูกต้องและได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม รวมทั้งมีระบบบำบัดน้ำขยะมูลฝอย มีการควบคุมการระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบด้วยวิธีเร่งการระบาย (Active Control) โดยการเผาทิ้ง (Flaring) นอกจากนี้ยังต้องมีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พื้นที่และควบคุมการจัดวางเซลล์ฝังกลบอย่างเป็นระบบ มีการบดอัดขยะมูลฝอยและกลบทับด้วยวัสดุกลบทับรายวันและมาตรการป้องกันสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติประชาชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังต้องมีมาตรการในการปิดสถานที่ฝังกลบขั้นบนสุดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังจากปิดสถานที่ไปแล้ว (รูปที่ 4)





រូបទី 1 តែវយោងការពេកកងកាលងផែង



រូបទី 2 តែវយោងការពេកកងទាំងនេះមិនអារគ្រប់គុម្ភ



រូបទី 3 តัวอย่างការដំរើលិកមុនដូចតាមលក្ខវិគររោម



រូបទី 4 តัวอย่างការដំរើលិកមុនដូចតាមលក្ខស្តាកិបាល

บทที่ 3 ความหมายของไฟ

ไฟตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของไฟว่า ไฟเป็นผลจากปฏิกิริยาเคมีซึ่งก่อให้เกิดความร้อน แสงสว่างและเปลวหรือกลุ่มก๊าซที่กำลังลุกไฟน้ำสีต่างๆ ได้

ไฟ เป็นปฏิกิริยาซึ่งเกิดจากการรวมตัวขันพื้นฐาน ประกอบด้วยสารเคมีที่เรียกว่า เชื้อเพลิงที่เข้าทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในรูปอิสระหรือออกซิเจนจากสารประกอบการทำปฏิกิริยาในการเกิดไฟนั้น ไม่เลกุลของสารที่เป็นเชื้อเพลิงที่เข้าทำปฏิกิริยากับไม่เลกุลของสารที่ช่วยให้เกิดการเผาไหม้จะต้องปล่อยพลังงานความร้อนออกมานสารที่เป็น เชื้อเพลิงมีสภาพเปลี่ยนไป เช่น การเผาไหม้ของแ芬กระดาษในบรรยายกาศจะมีเปลวไฟ ความร้อน แสงสว่าง รวมทั้งกระดาษทั้งแผ่นจะมีสภาพเปลี่ยนไปเป็นถ้าต่าน ในการทำปฏิกิริยาของสารที่เป็นเชื้อเพลิงกับสารบางชนิด เช่น สารฟลูออร์วิน (F) หรือคลอร์วิน (Cl) จะเกิดสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมขึ้นได้

นอกจากนี้ยังมีสารบางอย่าง ซึ่งลูกติดไฟได้ง่ายเมื่อถูกเสียดสีหรือได้รับความร้อนสูง เช่น (รูปที่ 5)

- ผงกำมะถัน คือ สารที่เป็นผลึก ใช้ในอุตสาหกรรม โดยทั่วไปประชาชนใช้สำหรับไล่สุ่วหรือแก้โรคเรื้อรังในสุนัข
- ฟอสฟอรัสแดง ซึ่งเป็นสารสำหรับทำไม้ขีดไฟ



ที่มา : www.angelo.edu
ก) กำมะถัน



ที่มา : www.angelo.edu
ข) ฟอสฟอรัสสำหรับทำไม้ขีดไฟ

รูปที่ 5 สารซึ่งลูกติดไฟได้ง่ายเมื่อถูกเสียดสีหรือได้รับความร้อนสูง

3.1 องค์ประกอบของการเกิดไฟ

การเผาไหม้โดยทั่วไปมีขั้นตอนอยู่กับเชื้อเพลิง ความร้อน และอากาศที่เป็นตัวเติม ออกซิเจนให้เชื้อเพลิง ซึ่งเรียกว่า สามเหลี่ยมของไฟดังรูปที่ 6



รูปที่ 6 สามเหลี่ยมของไฟ (Fire Triangle)

สามเหลี่ยมของไฟ มีองค์ประกอบของการเกิดไฟดังนี้

(1) เชื้อเพลิง มีทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ส่วนเชื้อเพลิงที่เป็นไออกซิเจนจะต้องมีปริมาณที่พอเหมาะสมกับอากาศ เพราะถ้ามีเชื้อเพลิงน้อยหรือมากเกินไปอาจไม่เกิดการลุกไหม้ขึ้น เชื้อเพลิงส่วนมากเป็นสารอินทรีย์หรือสารที่ประกอบด้วยไฮdrocarบอน

(2) ความร้อน เป็นชนวนทำให้เกิดพลังงานที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ในขั้นแรก เมื่อกีดเปลวไฟและความร้อนมากขึ้น ก็จะเป็นประกายไฟจุดติดต่อไป สารที่เป็นเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ จะลุกไหม้เป็นเปลวไฟที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน

(3) ออกซิเจน เป็นก๊าซที่ช่วยให้เกิดการจุดติดหรือเกิดการเผาไหม้ ซึ่งออกซิเจนส่วนใหญ่มาจากอากาศ ปกติในอากาศจะมีออกซิเจนประมาณร้อยละ 21 ในตรามี ประมาณร้อยละ 78 คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 0.05 และอื่นๆ ร้อยละ 0.95

นอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวมาแล้ว การลุกalamของการติดไฟจะต้องมีปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) ของการติดไฟ คือ เมื่อเชื้อเพลิงได้รับความร้อนจาก

การเกิดก้าชหรือไอที่ผิวมากพอที่จะติดไฟได้ในบรรยายกาศที่มีอุบัติเหตุในอากาศไม่ต่างกว่าร้อยละ 16 ไฟก็จะติดขึ้น เนื่องจากโมเลกุลของเชื้อเพลิงแปรสภาพเป็นก้าช แตกตัวเป็นโมเลกุลอิสระ (Free Radical) เกิดปฏิกิริยากับสารที่ช่วยให้ไฟดิด เช่น อุบัติเหตุในบรรยายกาศ ที่ได้รับความร้อนจนแปรสภาพเป็นโมเลกุลอิสระ เช้าทำปฏิกิริยากันอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดเชื้อเพลิงหรือเมื่อสารเคมีสมกันจะทำปฏิกิริยาแล้วเกิดการเผาไหม้อよ่างต่อเนื่อง เช่น สารไปแต่สเชียเมเปอร์แมกานेट (ด่างทับทิม) ทำปฏิกิริยากับกลีเซอริน (Glycerine) เป็นต้น

3.2 ประเภทของไฟ

ประเภทของไฟ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามมาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA) โดยใช้ชนิดของเชื้อเพลิงเป็นเกณฑ์แบ่งได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ชนิดของไฟ

ชนิดของไฟ	สัญลักษณ์	ประเภทของเชื้อเพลิง
A		ไฟที่เกิดจากวัตถุใหม่ไฟโดยทั่วไปที่มีเชื้อเพลิงเป็นของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ ถ่านหิน เป็นต้น การลูกไน้มของไฟประเภท A ในตอนเริ่มต้นมักจะเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากเชื้อเพลิงมีสถานะเป็นของแข็งทำให้สามารถกากเก็บเชื้อเพลิงชนิดนี้ได้ง่ายเมื่อเชื้อเพลิงของไฟประเภท A ถูกเผาไหม้ปุ่มดจะเหลือเป็นเถ้าถ่าน
B		ไฟที่เกิดจากสารเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) ของเหลวติดไฟ (Combustible Liquid) และเชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นก้าช เช่น น้ำมันเบนซิน โพลิเพน และแอลกอฮอล์ เป็นต้น เชื้อเพลิงชนิดนี้จะลุกไฟได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเชื้อเพลิงของไฟประเภท B เป็นของเหลว (Fluid) ทำให้เชื้อเพลิงของไฟประเภทนี้เกิดการไหลหรือการเคลื่อนที่ได้ ทำให้การจัดการภัยคุกคามของเชื้อเพลิงของไฟ(ต่อ)

ตารางที่ 1 ชนิดของไฟ (ต่อ)

ชนิดของไฟ	สัญลักษณ์	ประเภทของเชื้อเพลิง
		ประเภท B มากกว่าการจัดการกับเชื้อเพลิงของไฟประเภท A เชื้อเพลิงของไฟประเภท B เมื่อเผาไหม้แล้วจะไม่เหลือเถ้า
C		ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น มอเตอร์ และเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ไฟประเภท C นี้จะเป็นไฟประเภทเดียวกับจากจำแนกโดยที่ไม่เกี่ยวกับชนิดเชื้อเพลิงโดยตรง แต่ใช้กระแสไฟฟ้าที่อยู่ในเชื้อเพลิงเป็นเกณฑ์ในการจำแนก โดยที่เชื้อเพลิงที่เกิดการลุกไฟมีอยู่อาจจะเป็นไฟประเภทอื่นๆ
D		ไฟที่เกิดจากโลหะที่สามารถติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียม (Magnesium) ไททาเนียม (Titanium) และเซอร์โคเนียม (Zirconium) เป็นต้น โดยปกติแล้วเชื้อเพลิงประเภทนี้จะติดไฟยาก แต่เมื่อเกิดการลุกไฟมีขึ้นแล้วจะทำให้เกิดไฟใหม่ที่มีความรุนแรงมาก ไฟใหม่ประเภท D จะทำการดับค่อนข้างยาก ต้องใช้สารดับเพลิงโดยเฉพาะอย่าง เช่น เกลือแกง (NaCl) หรือทรายแห้ง (SiO_2)
K		ไฟที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยาก เช่น น้ำมันทำอาหาร ซึ่งจะพบในครัว หรือบริเวณที่มีครบน้ำมันสะสมต่างๆ วิธีดับไฟประเภท K ที่ดีที่สุดคือ การกำจัดออกชิ Jen ซึ่งจะมีถังดับเพลิงชนิดพิเศษที่สามารถดับไฟชนิดนี้โดยเฉพาะ เช่น เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม

สำหรับการเกิดไฟใหม่บริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่แล้วเป็นไฟใหม่ประเภท “A” เนื่องจากเชื้อเพลิงส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยที่มีสภาพเป็นของแข็ง อย่างไรก็ตามภายในหลุมฝังกลบอาจจะมีเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ออาที่ของเหลวไวไฟซึ่งเป็นการเกิดไฟใหม่ประเภท “B” หรือมีโลหะที่สามารถติดไฟได้ จึงทำให้เป็นไฟใหม่ประเภท “D” เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบเหตุได้อย่างรวดเร็ว ผู้ที่รับผิดชอบควรต้องสามารถระบุประเภทของไฟใหม่ให้ได้อย่างมีเหตุผลเพื่อให้สามารถดับไฟได้อย่างถูกวิธี



บทที่ 4 การเกิดไฟไหม้บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

การเกิดไฟไหม้บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยนั้น ส่วนมากมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งไม่มีการควบคุม หรือดำเนินการดูแลที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง หรือสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบที่ไม่มีการควบคุม ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดไฟไหม้นั้น มีสาเหตุหลักๆ 3 ประการ ได้แก่ สาเหตุจากการเผากำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ สาเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน และสาเหตุจากการทำปฏิกริยาเคมีของสารเคมีและก๊าซ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ ลักษณะการเกิดไฟ ระดับความรุนแรง และผลกระทบของการเกิดไฟไหม้

4.1 สาเหตุของการเกิดไฟไหม้บริเวณที่ฝังกลบขยะมูลฝอย

การเกิดไฟไหม้ในบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยในประเทศไทยมักเกิดในฤดูแล้ง (ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน) ที่อากาศแห้งและอุณหภูมิของอากาศสูงเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกองขยะมูลฝอยที่กองสะสมเป็นจำนวนมาก หรือสูงๆ บ่อฝังกลบหลายแห่ง ต้องเผชิญกับปัญหาการเกิดไฟไหม้ ซึ่งมาจากการหลายสาหัส

สาเหตุ	รายละเอียด
การเผากำจัดขยะมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> การเผากำจัดขยะมูลฝอยโดยเจ้าของพื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณของขยะมูลฝอยที่กองสะสม หรือในพื้นที่เทกอง (รูปที่ 7) การลักลอบเผาทำลายอาจเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากมลพิษ ทั้งกลิ่น น้ำเสียเสียและการปลิวของขยะมูลฝอย ดังนั้นจึงดำเนินการเผากำจัดเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษเหล่านั้น การเผาพลาสติกเพื่อนำโลหะที่มีค่าไปจำหน่าย โดยส่วนมากจะเป็นการเผาสายไฟเพื่อเอาทองแดง



สาเหตุ	รายละเอียด
การปฏิบัติน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> • เกิดจากการไม่ควบคุมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น การสูบบุหรี่บนกองขยะมูลฝอย (รูปที่ 8) การเกิดประกายไฟจากการดำเนินงานหรือซื้อขายมีบุหรี่ซึ่งมีควันของขยะมูลฝอย • เจ้าหน้าที่ไม่เข้าทำการควบคุมไฟที่เกิดจากการเผาหญ้าหรือวัสดุทางการเกษตรที่เกิดโดยรอบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดการติดไฟในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยได้ • การละเลยการควบคุมการเผาเศษวัสดุจากการเกษตรโดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งสะเก็ดไฟที่เกิดจากการเผาในนี้อาจก่อให้เกิดการลุกไฟใหม่ในพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยได้ • การละเลยการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย โดยมีขยะอุดสานหกรมหรือสารเคมีทางอุตสาหกรรมปะปนในการทิ้งซึ่งขยะหรือสารเคมีอุดสานหกรมดังกล่าวอาจจะทำปฏิกิริยากันจนเกิดประกายไฟหรือเกิดการสะสมความร้อนจนถึงจุดว้าบไฟก่อให้เกิดไฟใหม่ได้ • การละเลยการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย โดยปล่อยให้วัสดุที่มีความร้อนหรือความร้อนร้อน เช่น ถุงสารเคมีให้ความร้อน บุนหรือสารเคมีความร้อน ทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความร้อนและอาจเหนี่ยวนำให้สารเคมีซึ่งไวต่อความร้อนหรือมีจุดว้าบไฟต่างๆ เกิดการลุกไฟใหม่ได้
การทำปฏิกิริยาสารเคมีและก๊าซ	<ul style="list-style-type: none"> • การทำปฏิกิริยาของสารเคมี ที่ปะปนมากับขยะมูลฝอยชุมชนทั่วไป ทั้งสารเคมีประเภทที่เกิดการลุกไฟมึนเงิงได้ เช่น พงเรชินไมโนเมอร์ • สารเคมีประเภทออกซิไดซ์เชอร์ เมื่อถูกน้ำมาทิ้งในบ่อฝังกลบอาจทำให้เกิดไฟใหม่ได้โดยสารเคมีบางชนิดเมื่ออยู่ในบ่อฝังกลบและมีการรวมตัวกันหรือของวัสดุบางประเภทในบ่อฝังกลบสามารถทำให้เกิดการลุกไฟใหม่ขึ้นเองได้



สาเหตุ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> สารเคมีบางชนิดสามารถลุกติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับสารอีกชนิดหนึ่ง เช่น ปูนขาว (Calcium oxide, CaO) กับน้ำจะเกิดปฏิกิริยาให้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ทำให้เกิดความร้อนจนลุกไหม้ขึ้นได้ (รูปที่ 9) การสะสมของก้าซมีเทนที่เกิดจากการร่ออยssl слайонинทรีฟารในกันบ่อโดยแบคทีเรียทำให้ปริมาณก้าซมีเทนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเกิดการแพร์ของก้าซหรือเกิดการถ่ายเทของก้าซออกสูญภายนอก และเกิดประกายไฟจะส่งผลให้เกิดไฟใหม่ทั้งบริเวณผิวน้ำของกองขยะมูลฝอยที่ก้าซแพร และอาจลามลงสู่ก้นบ่อ เกิดจากการติดไฟของก้าซมีเทนที่เกิดจากระบบควบรวมก้าซของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยก้าซมีเทนมีจุดควบไฟที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เกิดจากการเพิ่มหรือการเติมก้าซออกซิเจนลงสู่บ่อผังกลบขยะมูลฝอย โดยอาจเกิดจากการเจาะห่อระบบก้าซ การขุดหรือขยับกองของขยะมูลฝอย ซึ่งทำให้ปริมาณก้าซออกซิเจนณ ก้นบ่อของขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น หากเกิดประกายไฟก็อาจส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ของขยะได้จำนวนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งประกอบกับก้าซมีเทนที่กันบ่อ ก็จะเป็นตัวช่วยให้เกิดการลุกไหม้ได้ง่ายยิ่งขึ้น



รูปที่ 7 การเผาสายไฟเพื่อเอาท้องแดง



รูปที่ 8 การสูบบุหรี่ในบริเวณฝังกลบขยะมูลฝอย



รูปที่ 9 ตัวอย่างสารเคมีที่เป็นมากับขยะมูลฝอยทั่วไป

4.2 ลักษณะของการเกิดไฟใหม่

ลักษณะของการเกิดไฟใหม่ในบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยสามารถแบ่งตามลักษณะของการติดไฟเป็น 3 แบบ คือ

4.2.1 การติดไฟบริเวณผิวน้ำ (Surface fires)

การติดไฟบริเวณผิวน้ำหรือการเกิดไฟใหม่บริเวณผิวน้ำของบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยมีสาเหตุมาจากการติดไฟของวัตถุไวไฟหรือไฟจากกันบุหรี่หรือไฟจากกิจกรรมซ่อมบำรุงและการจุดไฟได้ฯ บริเวณกองขยะ มูลฝอย การดับไฟแบบนี้สามารถดับได้ง่ายกว่าการติดไฟบริเวณอื่นของบ่อฝังกลบ ซึ่งอาจใช้น้ำดับไฟหรือวัสดุกลบทับประเภทดินหรือสารเคมีสำหรับดับไฟได้ (รูปที่ 10)

การเกิดไฟใหม่ในบริเวณผิวน้ำเกี่ยวข้องโดยตรงกับขยะมูลฝอยที่เพิ่งจะเทลงไปในบ่อฝังกลบหรือขยะมูลฝอยที่ยังไม่มีการบดอัดหรืออยู่ใกล้กับพื้นผิวบริเวณที่ฝังกลบ โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ระดับความลึกตั้งแต่ผิวน้ำถึงระดับความลึก 1.20 เมตร ไฟที่เกิดที่ผิวน้ำสามารถรุนแรงขึ้นและแพร่ขยายไปทั่วบริเวณ

บ่อขยะมูลฝอย เพราะก้ามเมเทนที่แพร่ออกมากจากกันบ่อและวัสดุติดไฟประเภทกระดาษ พลาสติก และสารเคมี เป็นต้น



รูปที่ 10 ลักษณะการติดไฟบริเวณผิวน้ำ

การเกิดไฟใหม่บริเวณผิวน้ำจะเกิดที่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก และมีการปล่อยควันหนาแน่นรวมทั้งก้าชื่นๆ ที่เกิดจากการเผาใหม่ไม่สมบูรณ์ ในคันวันที่เกิดขึ้นจะมีสารระคายเคือง เช่น กรดอินทรีย์และสารประกอบอื่นๆ ประกอบอยู่ด้วย เมื่อเกิดไฟใหม่ที่บริเวณผิวน้ำ และไฟลุกalam เปิดกวัสดุประเภทยางหรือพลาสติก อุณหภูมิในบริเวณที่เกิดการเผาใหม่จะสูงขึ้น และอุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้สามารถทำให้เกิดการแตกตัวของสารประกอบระเหยง่าย (Volatile compounds) ทำให้เกิดการปลดปล่อยควันที่ดำเนาแน่น การเกิดไฟใหม่ที่ผิวน้ำ อาจเกิดจากหลายสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาในหัวข้อสาเหตุของการเกิดไฟใหม่ในบ่อฝังกลบ

4.2.2 การติดไฟในระดับลีกลงไปในกันหลุ่ม

(Deep-seated fire or Underground fire or Sub-surface fire)

การติดไฟในระดับลีกลงไปในก้นบ่อฝังกลบเกิดบริเวณที่ลีกลงไปกว่าระดับผิวของกองขยะมูลฝอย โดยมีความลึกตั้งแต่ 1.20 เมตร ขึ้นไป มักเกิดกับขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปฝังกลบที่นานหลายเดือนหรือหลายปี ไฟใหม่ที่เกิดขึ้นมักจะดับยากกว่าการติดไฟที่ระดับผิวนอกจากนี้ การติดไฟในระดับลีกลงไปที่ก้นหลุมยังสามารถทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในบ่อฝังกลบ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดการพังทลายบริเวณพื้นผิวของบ่อฝังกลบ แล้วเกิดการทรุดตัวของบ่อฝังกลบ หลังจากนั้นจะเกิดก้าชที่ติดไฟและเป็นพิษและสามารถทำลายหันกันซึ่งของน้ำขยะมูลฝอยและระบบควบคุมก้าชภายในบ่อฝังกลบได้ (รูปที่ 11)



รูปที่ 11 ลักษณะการติดไฟในระดับลีกลงไปในก้นหลุม

สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดการติดไฟในระดับลีกลงไปกันหลุน จะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก้าชือกซีเจนบริเวณก้นบ่อฝังกลบการสะสมของก้าช้มีเทนที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียสารด้วยแบคทีเรียในระดับลีกลงในบ่อฝังกลบจะมูลฝอย และเกิดการสะสมของอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งเรียกว่า “hot-spots” ทั้งนี้การติดไฟในระดับลีกลงไปในกันหลุนมักจะตรวจพบเพียงครัวพวยพ่องจากบริเวณบ่อฝังกลบหรือ

ตรวจวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากบ่อฝังกลบ ซึ่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะแสดงระดับความเป็นพิษใกล้บริเวณผิวของบ่อฝังกลบ อีกทั้งในปัจจุบันได้มีเครื่องมือ ตรวจจับระดับความร้อนของบ่อฝังกลบขยะ เพื่อใช้ในการตรวจวัดซึ่งมีทั้งแบบ ตรวจวัด ด้วยรังสีอินฟารेड และการตรวจวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งหน่วยงานผู้ดูแลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

ข้อสังเกต การเกิดการติดไฟในระดับลึกลงไปก้นหลุม สามารถสังเกตได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้

- การกองขยะมูลฝอยไว้แน่นเกินไป
- มีควันหรือมีกลิ่นใหม่มอกมาจากระบบควบรวมก๊าซหรือบ่อฝังกลบ
- ระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงเกิน 1,000 ส่วนในล้านส่วน (1,000 ppm) แต่ถ้าระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ระหว่าง 100 - 1,000 ppm อาจเป็นตัวปวงชี้ของการเกิดการลูกติดไฟได้แต่ปฏิกริยาการเผาไหม้ยังไม่แสดงจะต้องระดับระวังการเกิดการลูกติดไฟและต้องการตรวจสอบอุณหภูมิเพิ่มเติม
- พบเศษที่เหลือจากการเผาไหม้บริเวณบ่อคุดก๊าซหรือบริเวณของระบบควบรวมก๊าซจากบ่อฝังกลบ
- อุณหภูมิของก๊าซในระบบควบรวมก๊าซสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิในบ่อฝังกลบสูงเกิน 70 องศาเซลเซียส

4.2.3 การติดไฟทั้งในระดับผิวหน้าและระดับลึกลงไปในก้นหลุม

ในบางครั้งการเกิดไฟใหม่ในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยอาจเกิดร่วมกันระหว่างการติดไฟบริเวณผิวหน้าและการติดไฟในระดับลึกลงไปก้นหลุมก็ได้ คือ เกิดไฟใหม่ขึ้นทั้ง 2 ลักษณะ โดยมักจะเกิดจากการติดไฟในระดับลึกลงไปในก้นหลุมแล้วปะทุเป็นการติดไฟในระดับผิวหน้าของบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ทั้งนี้จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงของไฟมีมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อการเจ้าทำการระบบทดụ เพราเเครื่องมือและอุปกรณ์จะชนสั่นเข้าไปประจำเหตุได้ยากมากยิ่งขึ้นเพราเเคร่ไฟจากผิวหน้า และหากกระแทกเหตุซ้ำไปก็จะทำให้ไฟระดับลึกทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น (รูปที่ 12)





รูปที่ 12 ลักษณะการติดไฟในระดับผิวน้ำและลึกลงไปในกันหลุม

4.3 ระดับความรุนแรงของการเกิดไฟไหม้

The International Solid Waste Association (ISWA) ซึ่งเป็นสมาคมระดับนานาชาติที่ส่งเสริมการพัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนทั่วโลก ได้จัดระดับของการเกิดไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 : การเกิดไฟไหม้เล็กน้อยที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย แต่ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ฝังกลบหรือกองปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและกองวัสดุที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น แต่เป็นการเกิดไฟไหม้ที่ครอบคลุมทั่วทุกไฟไหม้มีอุปกรณ์ต่างๆ หรือไฟไหม้อาคารสำนักงานภายนอกในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ระดับที่ 2 : ไฟไหม้ขนาดเล็กที่เกิดการลุกไหม้บริเวณกองขยะมูลฝอยที่เกิดเหตุการณ์ภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถดับไฟได้เสร็จสมบูรณ์ภายในไม่เกิน 48 ชั่วโมง ไฟไหม้ในระดับที่ 2 นี้มักจะเผาไหม้วัสดุที่ลูกดิตไฟน้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร

ระดับที่ 3 : ไฟไหม้ขนาดปานกลางบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอยหรือเกิดไฟไหม้ใหญ่บริเวณกองปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งเหตุการณ์จะเกิดภายใน 1 สัปดาห์ และสามารถดับไฟได้เสร็จสมบูรณ์ภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ ไฟไหม้ในระดับที่ 3 นี้มักจะเผาไหม้วัสดุที่ลูกดิตไฟระหว่าง 200 - 5,000 ลูกบาศก์เมตร

ระดับที่ 4 : ไฟไหม้ขนาดใหญ่หรือการลูกไหม้ที่เกิดการติดไฟในระดับลึกลงไป ก้นบ่อฝังกลบซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการดับไฟให้เสร็จสมบูรณ์จะมากกว่า 2 สัปดาห์ และเผาใหม่สุดที่ลูกติดไฟมากกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตร

4.4 ผลกระทบของการเกิดไฟไหม้

เมื่อเกิดไฟไหม้ในบริเวณที่ฝังกลบขยะมูลฝอย จะเกิดผลกระทบที่ตามมาหลายประการ เช่น

4.4.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

1) ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เมื่อเกิดไฟไหม้บริเวณบ่อฝังกลบ จะเกิดครัวนและก้าชพิษที่มีอันตรายและระดับความเป็นพิษของก้าชเหล่านั้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของก้าช ระยะเวลาที่ได้รับ และประเภทของวัสดุที่ถูกเผาไหม้ นอกจากนั้นค้วนที่เกิดการลูกไหม้ขยะมูลฝอยจะทำให้คุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบลดลง มีผลต่อการสัญชาของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ก้าชที่เกิดจากไฟไหม้บริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจะขึ้นอยู่กับความขยะมูลฝอยที่เกิดจากการเผาไหม้ โดยทั่วไปแล้วก้าชพิษที่เกิดขึ้น เช่น ก้าชชัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ในต่อเรจนไดออกไซด์ และไฮโดรเจนคลอไรด์ โดยก้าชแต่ละชนิด มีความเป็นพิษ ดังนี้

- ก้าชคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO) เป็นก้าชที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส เปากว่าอากาศทั่วไปเล็กน้อย เมื่อหายใจเข้าไป ก้าชนี้จะรวมตัวเข้ากับกลบิน (Haemoglobin) ในเม็ดเลือดแดง ได้มากกว่าออกซิเจนถึง 200-250 เท่า เกิดเป็นคาร์บอฟิชีโน่ไม่กลบิน (Carboxyhaemoglobin : CoHb) ซึ่งลดความสามารถของเลือดในการเป็นตัวนำออกซิเจนจากปอด ไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ และทำให้สลบหรืออาจเสียชีวิตได้ หากได้รับเป็นระยะเวลานาน โดยทั่วไป องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิด CoHb ในเลือดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของก้าชคาร์บอนมอนอกไซด์ ในอากาศที่สุดหายใจเข้าไปและระยะเวลาที่อยู่ในสภาวะนั้น



- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide : NO₂) เป็นก๊าซสีน้ำตาลแดง การหายใจนำไอระเหยของสารนี้เข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจ อาการเริ่มต้นของการหายใจจะมีอาการระคายเคืองต่อตา และคอบนหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาการรุนแรงจะเกิดขึ้นภายใน 5-7 ชั่วโมง โดยมีอาการตัวเขียวคล้ำ เนื่องจากขาดออกซิเจน หายใจลำบากยิ่งขึ้น อ่อนเพลียและตายในที่สุด เนื่องจากปอดบวมน้ำ
 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO₂) เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่ไวไฟที่ระดับความเข้มข้นสูง จะมีกลิ่นฉุนและมีสีขาว มีอันตรายต่อสุขภาพ สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจะเกิดเป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ และเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ จะรวมตัวเป็นกรดซัลฟูริก (H_2SO_4) ทำให้น้ำฝนที่ตกลงมามีสภาพความเป็นกรดมากขึ้น ซึ่งจะทำลายระบบนิเวศ ป่าไม้ แหล่งน้ำ สิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงการกัดกร่อนอาคารและโบราณสถานอีกด้วย
 - ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride : HCl) เป็นก๊าซมีพิษ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์กัดกร่อน เมื่อสัมผัสร่างกายจะเกิดคันสีขาว คันนี้จะประกอบด้วยกรดไฮดรอลอริกซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไฮโดรเจนคลอไรด์ละลายในน้ำ เป็นก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้สารที่มีองค์ประกอบของคลอริน การหายใจเอาไอระเหยของสารนี้เข้าไปจะทำให้เกิดอาการไอ หายใจติดขัด เกิดการอักเสบของมูก ลำคอ และทางเดินหายใจส่วนบน และในกรณีที่รุนแรง จะทำให้มีเกิดอาการน้ำท่วมปอด ระบบหายใจล้มเหลว และอาจเสียชีวิตได้ การสัมผัสรู้สึกหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคือง เป็นผื่นแดง ปวดและเกิดแพลงในมือ การสัมผัสรับสารที่ความเข้มข้นสูงทำให้เกิดแพลงพูอง การสัมผัสรู้สึกทำให้มีการระคายเคือง เกิดแพลงในมืออย่างรุนแรงและทำลายต้าอย่างถาวรได้

นอกจากนี้หากวัสดุที่ถูกนำมาใหม่เป็นพลาสติกซึ่งเป็นสารสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ปีโตรเคมีที่มีโครงสร้างไม่เกลูลามาดให้ญี่มาก ประกอบด้วยธาตุสำคัญคือ คาร์บอนไฮโดรเจน ออกซิเจน พลาสติกสามารถหลอมละลายเปลี่ยนรูปร่างได้โดยใช้แรงดันและความร้อน พลาสติกเมื่อถูกเผาเป็นวัสดุเหลือใช้และตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมจะเป็นปัจจัย



อย่างมาก เพราะใช้เวลาในการย่อยสลายนาน ดังนั้นวิธีการจัดการกับพลาสติกที่เหมาะสม ที่สุด คือ การรีไซเคิล แต่หากเกิดการเผาไหม้ขึ้น ซึ่งพลาสติกทุกชนิดสูญเสีย สภาพได้ที่อุณหภูมิสูงๆ จะปล่อยก๊าซพิษออกมานำเสนอต่อไป

2) ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ โดยเกิดจากน้ำที่ใช้ในการดับไฟบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่เกิดการลุกไหม้แล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้เดียง โดยน้ำที่ใช้ในการดับไฟจะกล้ายเป็นน้ำซึ่งมูลฝอยที่เลือปันด้วยสิ่งสกปรกจากป้องกันขยายตัวไม่ได้รับการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม ก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำได้หากมีการรั่วไหลไป

3) กลิ่นเหม็นรบกวนจากเศษขยะมูลฝอยที่ถูกเผา เขมา ควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลกระทบรบกวนต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบสถานที่กำจัด โดยเฉพาะบริเวณชุมชนที่อยู่ด้านท้ายลม และผู้เข้าร่วมจับเหตุ

4.4.2 ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ครัวที่เกิดจากไฟไหม้ที่บริเวณบ่อฝังกลบจะประกอบไปด้วยอนุภาคของฝุ่นซึ่งสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคปอด มีอาการรุนแรงขึ้นหรืออาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ โดยฝุ่นและควันที่เกิดจากการเผาไหม้จะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งหากขยะมูลฝอยที่ถูกเผาไหม้มีวัตถุอันตรายหรือสารเคมีดังกล่าวข้างต้นการเผาไหม้จะก่อให้เกิดก๊าซพิษชนิดต่างๆ ตามประเภทของขยะมูลฝอยที่ถูกเผาไหม้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยมากยิ่งขึ้น

4.4.3 ผลกระทบด้านการดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย ในระหว่างเกิดไฟไหม้สถานที่กำจัดรวมทั้งในระหว่างการฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สถานที่ดังกล่าวจะยังไม่สามารถใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยได้ ดังนั้นทำให้เป็นภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะต้องหาพื้นที่สำรองไว้สำหรับกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ไฟลุกไหม้และระหว่างการฟื้นฟูสถานที่กำจัด



4.4.4 ผลกระทบด้านสังคม เมื่อเกิดไฟไหม้จะทำให้ประชาชนบวิเวณโดยรอบสถานที่กำจัด ขยายมูลฝอยเกิดความรู้สึกหวาดกลัวและทำให้ภารຍอมรับของประชาชนต่อการดำเนินการกำจัดขยายมูลฝอยลดลง ก่อให้เกิดการต่อต้านและไม่ไว้วางใจต่อการทำงานของห้องถังอีกต่อไป รวมทั้งในระหว่างที่เกิดการลูกไฟไหม้ หากมีการลูกไฟไหม้ใหญ่และส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง อาจมีความจำเป็นที่จะต้องมีการอพยพประชาชนบวิเวณที่อยู่โดยรอบสถานที่กำจัดอีกด้วย

จากที่กล่าวมานั้นเมื่อเกิดไฟไหม้และเกิดผลกระทบกับประชาชน หน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จะต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยอาจจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรับเรื่องราววังทุกข์และพิจารณาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ได้รับ



บทที่ 5 การป้องกันการเกิดไฟไหม้

การเกิดไฟไหม้ในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบตามมาทั้งทางด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ สุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งผลกระทบทางด้านสังคมในด้านความเชื่อถือและการยอมรับของประชาชน ดังนั้น แนวทางที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ในบริเวณสถานที่กำจัดหรือบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย

การป้องกันไฟไหม้ในบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แบ่งแนวทางการป้องกันเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) ด้านนโยบายการบริหารจัดการ
- 2) ด้านการจัดเตรียมแผนและบุคลากร
- 3) ด้านการดำเนินการป้องกันการเกิดไฟไหม้
- 4) ด้านการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ
- 5) ด้านการฝึกอบรม

5.1 นโยบายการบริหารจัดการ

สำหรับด้านนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ บริเวณบ่อฝังกลบ ได้แก่ การมีข้อกำหนดที่มีรายลักษณะอักษรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้ามาเยี่ยมชม หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามเพื่อลดภัยเลี่ยงโภกาสที่จะทำให้เกิดไฟไหม้

นโยบายที่ควรจัดทำเป็นข้อกำหนดที่เป็นรายลักษณะอักษร หรือการประกาศให้กับประชาชน และผู้เข้าใช้บริการกำจัดขยะมูลฝอยได้รับทราบ ได้แก่

- 1) การรับจำจัดเฉพาะขยะมูลฝอยชุมชนทั่วไปเท่านั้น (รูปที่ 13)
- 2) การห้ามนำตถุไฟหรือวัตถุระเบิดเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (รูปที่ 14)
- 3) การมีป้ายเตือนอย่างชัดเจนในการห้ามพนักงานหรือผู้เข้ามาติดต่อสูบบุหรี่ (รูปที่ 15)
- 4) การห้ามเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรยกทำการคุ้ยขยะมูลฝอยบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอย
- 5) การให้มีการกลบทับขยะมูลฝอยทุกครั้งหรือทุกวันหลังการทิ้งขยะมูลฝอย



6) การห้ามเผาขยะมูลฝอย เศษใบไม้ กิ่งไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ภายในบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (รูปที่ 16)



รูปที่ 13 ตัวอย่างป้ายห้ามกำจัดเฉพาะขยะมูลฝอยชุมชนทั่วไปเท่านั้น



รูปที่ 14 ตัวอย่างป้ายห้ามน้ำดักถุไฟหรือวัตถุระเบิดเข้ามากำจัด



รูปที่ 15 ตัวอย่างป้ายห้ามพนักงานและผู้มาติดต่อสูบบุหรี่



รูปที่ 16 ตัวอย่างป้ายห้ามจุดไฟหรือทำให้เกิดประกายไฟในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

5.2 การจัดเตรียมแผนและบุคลากร

5.2.1 การจัดเตรียมแผน การจัดทำแผนเพื่อป้องกันและระงับเหตุไฟไหม้ในที่ผังกลบขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่

1.1) ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ ต้องประกอบด้วยแผนต่างๆ ดังนี้

- แผนการอุบรม
- แผนการวนรังค์ป้องกันอัคคีภัย
- แผนการตรวจสอบ

1.2) ขณะเกิดเหตุไฟไหม้ สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติเจ้าหน้าที่พบเห็นเหตุไฟไหม้ ต้องประกอบด้วยแผนต่างๆ ดังนี้

- แผนการดับไฟ
- แผนการอพยพหนีไฟในกรณีที่ไฟลุกalamไปภายในออกสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหรือการเกิดไฟใหม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปภายในออกสถานที่กำจัด
- แผนบรรเทาทุกข์ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติต่อเนื่องไปจนถึงหลังเหตุไฟใหม่สงบ

1.3) หลังเหตุไฟใหม่สงบแล้ว ต้องประกอบด้วยแผนต่างๆ ดังนี้

- แผนบรรเทาทุกข์
- แผนปฏิรูปพื้นฟู

ในการจัดทำแผน มีหลักที่ควรดำเนินการ ดังนี้

1) จัดตั้งคณะกรรมการชั้นมาจัดทำแผน

2) มีการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของแผนอย่างชัดเจนโดยต้องพิจารณาว่าอย่าให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมปฏิบัติงานหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกัน

3) หากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีกิจกรรมที่มีการแบ่งการทำงานเป็นผลัดหรือกะ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบทุกกะ

4) ควรมีแผนที่สถานานีกำจัดขยะมูลฝอย มาตราส่วนประมาณ 1:500 หรือ 1:1,000 ประกอบด้วย โดยแผนที่ที่จัดทำขึ้นจะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ


5) มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

5.2.2 การจัดเตรียมองค์กร การจัดเตรียมองค์กรหรือบุคลากรสำหรับการระงับเหตุไฟใหม่แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1) กรณีเกิดไฟใหม่เบื้องต้นหรือไฟใหม่ไม่รุนแรง บุคลากรที่ควรจัดเตรียม ได้แก่ หัวหน้าชุดดับไฟขั้นต้นและพนักงานพจญเพลิง โดยหัวหน้าชุดดับไฟขั้นต้น อาจเป็นหัวหน้าสถานานีกำจัดขยะมูลฝอยแห่งนั้น ส่วนพนักงานพจญเพลิงจะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานานี ที่ได้รับการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมเกี่ยวกับการดับไฟและพจญเพลิง

2) กรณีเกิดไฟใหม่รุนแรง ความมีการจัดเตรียมองค์กรดังรูปที่ 17 และแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ดังตารางที่ 2



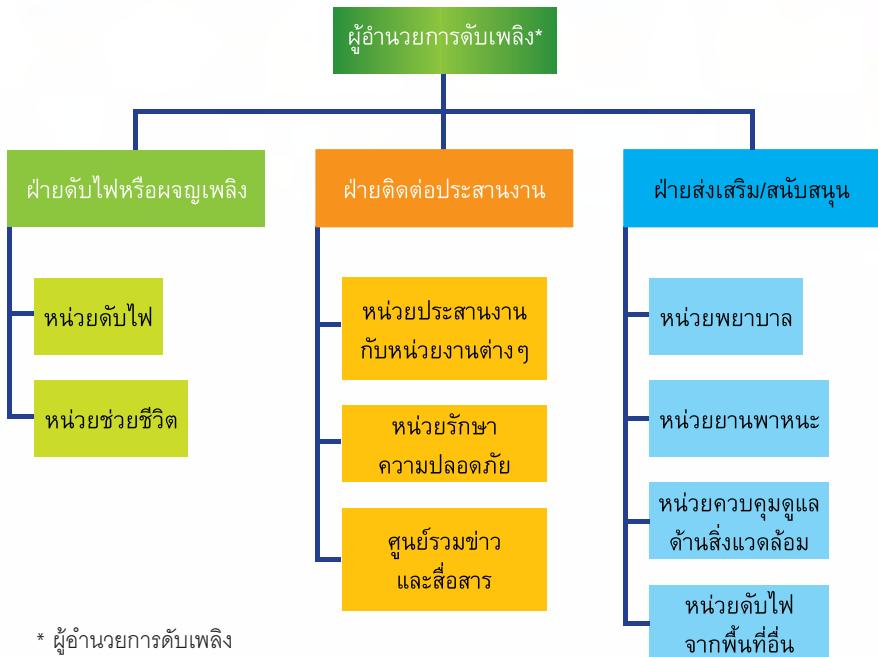

* ผู้อำนวยการดับเพลิง

กำหนดให้มีตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542

รูปที่ 17 โครงสร้างองค์กรที่ควรจัดเตรียมเมื่อเกิดไฟไหม้ขั้นรุนแรง

ตารางที่ 2 ตำแหน่งและหน้าที่เมื่อเกิดไฟไหม้

ตำแหน่งเมื่อเกิดไฟไหม้	ผู้ดำรงตำแหน่ง	หน้าที่
ผู้อำนวยการดับเพลิง	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารในเขตการปกครองของพิเศษ (แล้วแต่กรณี) 	<ol style="list-style-type: none"> อำนวยการและสั่งการให้ใช้แผนปฏิบัติการควบคุมอัคคีภัย มีอำนาจในการสั่งการและขอความร่วมมือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในการควบคุมอัคคีภัย มีอำนาจในการสั่งการทุกฝ่ายให้หยุดหรือปฏิบัติการใน การควบคุมอัคคีภัย สั่งให้จัดตั้งกองอำนวยการเฉพาะกิจ (ต่อ)



ตารางที่ 2 ตำแหน่งและหน้าที่เมื่อเกิดไฟไหม้ (ต่อ)

ตำแหน่งเมื่อเกิดไฟไหม้	ผู้ดำรงตำแหน่ง	หน้าที่
		<p>5. สั่งการให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอก</p> <p>6. รายงานผลการปฏิบัติการควบคุมอัคคีภัยต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น</p> <p>7. ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน</p> <p>8. รับเรื่องราวร้องทุกษ์</p>
หน่วยดับไฟ	<ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าหน่วยดับไฟ ได้แก่ หัวหน้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หัวหน้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการอบรมเรื่องการดับไฟ • หน่วยดับไฟ ได้แก่ พนักงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ พนักงานในสถานีกำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการอบรมเรื่องการดับไฟ 	<p>1. แจ้งข่าวให้ผู้บังคับบัญชาและทีมสื่อสารทราบ</p> <p>2. จัดทีมออกทำการควบคุมไฟทันที</p> <p>3. ดำเนินการดับไฟให้ถอยในวงจำกัดและปฏิบัติงานภายใต้คำสั่ง</p> <p>หากหัวหน้าทีมปฏิบัติงานหากมีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากทีมอื่นให้หัวหน้าทีมปฏิบัติงานส่งดำเนินการทันที</p>
หน่วยช่วยชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> • พนักงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานในสถานีกำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการอบรมเรื่องการการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาล 	<p>1. คอยรับคำสั่งจากหัวหน้าฝ่ายประสานงานหรือผู้อำนวยการดับเพลิง</p> <p>2. ดำเนินการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ติดไฟที่เกิดเหตุในกรณีได้รับคำสั่ง</p>



ตารางที่ 2 ตำแหน่งและหน้าที่เมื่อเกิดไฟไหม้ (ต่อ)

ตำแหน่งเมื่อเกิดไฟไหม้	ผู้ดํารงตำแหน่ง	หน้าที่
หน่วยประสานงาน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กองช่าง หรือกองช่างสุขาภิบาลที่รับผิดชอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหรือผู้ได้รับมอบหมาย 	<ol style="list-style-type: none"> ไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็วเพื่อรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับไฟ สั่งการแทนผู้อำนวยการดับไฟในกรณีได้รับมอบหมาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดับไฟ รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อำนวยการดับไฟทราบ
หน่วยรักษาความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหรือผู้ได้รับมอบหมาย 	<ol style="list-style-type: none"> ไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็วเพื่อรับคำสั่งจากหัวหน้าฝ่ายประสานงานและผู้อำนวยการดับไฟ ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาก่อนได้รับอนุญาต ควบคุม ดูแลทรัพย์สินที่ทิ้งเคลื่อนย้ายนำมาเก็บรักษาไว้
ศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 	<ol style="list-style-type: none"> ทันทีที่ทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งผู้อำนวยการดับไฟทราบทันที เป็นหน่วยสนับสนุนหน่วยประสานงานในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
หน่วยพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยพยาบาลในพื้นที่ เช่น สถานีอนามัยประจำตำบล หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลในกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 	<ol style="list-style-type: none"> ทันทีที่ทราบว่าเกิดเหตุไฟไหม้ให้ไปที่จุดพยาบาลตามแผนพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

ตารางที่ 2 ตำแหน่งและหน้าที่เมื่อเกิดไฟไหม้ (ต่อ)

ตำแหน่งเมื่อเกิดไฟไหม้	ผู้ดำเนินตำแหน่ง	หน้าที่
หน่วยยานพาหนะ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองซ่อมหรือกองซ่อมศูนย์กิบາດ ที่รับผิดชอบสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย 	<ol style="list-style-type: none"> ให้เตรียมรถยกไฟฟ้าร้อนไว้ใช้งาน รายงานตัวต่อหัวหน้าฝ่ายประสาน งานและรอรับคำสั่ง
หน่วยควบคุมดูแล ด้านสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองซ่อมหรือกองซ่อมศูนย์กิบາด ที่รับผิดชอบสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยหรือผู้ได้รับ มอบหมาย 	<ol style="list-style-type: none"> ป้องกันไม่ให้น้ำหรือสารเคมีที่ใช้ใน การดับไฟรั่วไหลออกสู่ภายนอก ป้องกันไม่ให้เขม่าควันส่งผลกระทบ ต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ดับเพลิง
หน่วยดับไฟจาก พื้นที่อื่น	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยหรือสถานี ดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียง	ช่วยดับไฟกรณีที่ได้รับการร้องขอ

5.3 การดำเนินการป้องกันการเกิดไฟไหม้

แนวทางการดำเนินการป้องกันการเกิดไฟไหม้มีวิธีเดียวกันที่สำคัญที่สุด คือ การดำเนินการ ได้แก่

- 1) ความรีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ
ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือป้องกันการลักลอบเผา
ขยะมูลฝอย โดยอาจมีลักษณะเป็นป้อมยามบริเวณด้านหน้าสถานที่กำจัด
เพื่อให้เจ้าหน้าที่อยู่ประจำ (รูปที่ 18)



- 2) ควรมีรั้วล้อมรอบบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยอาจเป็นรั้วลาดหนาม หรือรั้วลาดหนามผสมปูนหรือกำแพงคอนกรีต เป็นต้น (รูปที่ 19)
- 3) กำหนดระยะเวลาการเปิด-ปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจน
- 4) ควรมีการตรวจสอบประเททของขยะมูลฝอยที่จะนำมาทิ้งในสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยทุกครั้ง รวมทั้งมีการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอย ซึ่งชนิดที่นำไปเมื่อตรวจพบ
- 5) ควรทำการกลบทับขยะมูลฝอยทุกครั้งหรือทุกวันหลังการทิ้งขยะมูลฝอย (รูปที่ 20)
- 6) มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้นไว้ประจำสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (รูปที่ 21)
- 7) มีการจัดเก็บวัสดุไวไฟหรือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงและต่างๆ จากบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อวัสดุไวไฟหรือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงที่จัดเก็บ
- 8) มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (รูปที่ 22)
- 9) ควรมีการป้องกันโภการที่เกิดไฟไหม้อันเนื่องมาจากกิจกรรมภายนอกสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย เช่น การเผาถ่าน เผาฟาง
- 10) มีระบบระบายก๊าซและระบบปิดอัตโนมัติภายในบริเวณกำจัดขยะมูลฝอย (รูปที่ 23)



รูปที่ 18 ตัวอย่างลักษณะอาคารป้อมยาม



รูปที่ 19 ตัวอย่างลักษณะรับริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย



รูปที่ 20 การกลบทับขยะมูลฝอย



รูปที่ 21 การจับเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น



รูปที่ 22 สายล่อฟ้านหอถังสูง



รูปที่ 23 ระบบรวมและท่อระบายน้ำ

5.4 การติดตามตรวจสอบ

การติดตามตรวจสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้บริเวณบ่อฝังกลบ ขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการตรวจสอบห้องสภาพทางกายภาพ ระบบและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบสภาพแวดล้อม แบ่งได้เป็น

5.4.1. การติดตามตรวจสอบสภาพทั่วไปของบ่อฝังกลบ

การติดตามตรวจสอบสภาพทั่วไปของบ่อฝังกลบ มีวัตถุประสงค์เป็นการตรวจสอบ สภาพทางกายภาพ และเฝ้าระวังถึงประเด็นที่อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าอาจเกิดไฟไหม้ใน บ่อฝังกลบ ปรับปรุง ประเด็นที่ควรตรวจสอบ เช่น

- สังเกตการก่อตัวของไอน้ำบริเวณผิวน้ำของกองขยะมูลฝอยในช่วงรอยต่อ ถุน้ำกับถุนร้อน
- สังเกตบริเวณบ่อฝังกลบหากเกิดกลุ่มความร้อนหรือกลุ่มควันในบริเวณบ่อฝังกลบ อาจจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดไฟไหม้ได้
- สังเกตและตรวจสอบกิจกรรมซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้และอาจส่งผล ให้เกิดไฟไหม้โดยรอบพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย

- สังเกตและตรวจสอบว่าระยะเวลาที่ก่อของขยะมูลฝอยเกินกว่า 10 ปีหรือไม่
- สำรวจตรวจสอบภัยธรรมชาติ ป้องกันที่มีผลต่อการเกิดไฟไหม้ป้องกัน เช่น การทำงาน หรือกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการติดไฟได้

เมื่อถึงช่วงฤดูร้อน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ให้ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับความร้อนบริเวณป้องกันหรือกองขยะมูลฝอยให้เข้มงวดมากขึ้น เพราะเดือนนี้มักจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณป้องกัน

5.4.2. การติดตามตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ

การติดตามตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจเชิงลึก พร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับป้องกันและใช้สำหรับดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ ประเด็นที่ควรตรวจสอบ เช่น

- ระบบนำส่งสำรองสำหรับดับไฟ โดยแหล่งน้ำสำรองตั้งกล่าว ต้องมีน้ำตลอดปี
- การสำรองดินสำหรับกับทับเมื่อเกิดไฟไหม้
- สภาพรถชุดหรือรถตักว่าพร้อมใช้งานได้ทันทีหรือไม่
- ไฟเมและรถฉีดไฟเมว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ (ถ้ามี)
- ระบบระบายน้ำซึ่งออกจากบ่อฝังกับหรือจากกองขยะมูลฝอย
- ตรวจสอบสภาพถนนทางเข้าภายใต้บ่อฝังกับว่ารถดับเพลิงสามารถเข้ามาถึงได้โดยสะดวกหากเกิดไฟไหม้
- ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์สำหรับดับไฟที่มีอยู่ประจำสถานีฝังกับ
- รถบรรทุกน้ำสำหรับสูบน้ำภายใต้สถานีฝังกับ
- เครื่องปั๊มน้ำสำรองใช้ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
- สัญญาณเตือนเมื่อเกิดไฟไหม้

โดยจัดทำเป็นรายการตรวจสอบสภาพหรือการซ้อมบำรุง (Check sheet) เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตัวอย่างแบบตรวจสอบ

5.4.3. การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ได้แก่ การตรวจวัดกําชาร์บอนมอนออกไซด์ กําซมีเทน กําซออกซิเจน กําซไฮโดรเจนซัลไฟด์และอุณหภูมิซึ่งสามารถระบุถึงแนวโน้มของการเกิดไฟไหม้ได้

1) อุณหภูมิ

การตรวจสอบอุณหภูมิที่ระดับความลึกต่างๆ ภายในบ่อฝังกลบจะมีอยู่มีประโยชน์มากสำหรับการประเมินความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบ วิธีที่ดีที่สุดในการตรวจวัดอุณหภูมิและเก็บตัวอย่างของคุณภาพของกําชาดีของการเจาะบ่อเพื่อทำการตรวจสอบโดยรอบบริเวณที่คาดว่าจะเกิดไฟไหม้ แต่ในระหว่างการขุดเจาะต้องระมัดระวังว่าอุปกรณ์ในการขุดเจาะ (Rigs) จะทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดของกําซมีเทนได้จากการดักจับจำนวนมากที่ฉีดเข้าไป ดังนั้นจะต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย รวมทั้งเครื่องช่วยหายใจและพัดลมระบายอากาศในระหว่างการปฏิบัติงาน

ภายหลังจากมีการเจาะบ่อแล้ว จะต้องมีการใช้ท่อเหล็กเจาะรู sond เข้าไป การตรวจวัดจะใช้อุปกรณ์ที่ตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) (รูปที่ 24) สอดลงไปในบ่อที่ได้เจาะไว้เพื่อวัดอุณหภูมิที่ระดับความลึกต่างๆภายในบ่อฝังกลบ (เช่น วัดทุกๆ ระดับความลึก 5 เมตร)

การตรวจสอบอุณหภูมิที่ระดับความลึกต่างๆ สามารถปั่งชี้อุณหภูมิของการเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบได้ (ตารางที่ 3) รวมทั้งเป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าไฟได้ดับลงแล้วหากได้เกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบ



รูปที่ 24 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและการเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบ

อุณหภูมิ	การเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบ
< 55°C	อุณหภูมิปกติของบ่อฝังกลบ
55 - 60°C	เกิดปฏิกิริยาเคมีข้องสิ่งมีชีวิต
60 - 70°C	เกิดปฏิกิริยาเคมีผิดปกติของสิ่งมีชีวิต
> 70°C	มีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบ

ที่มา : International Solid Waste Association, 2010

2) การติดตามตรวจสอบองค์ประกอบของก๊าซ

การตรวจสอบองค์ประกอบของก๊าซจากบ่อฝังกลบทำให้ทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบที่ระดับความลึกต่างๆ รวมทั้งการประสบความสำเร็จของมาตรการดับเพลิงที่ใช้ภายในหลังการเกิดไฟไหม้

พารามิเตอร์ที่ควรตรวจวัด ได้แก่ มีเทน (CH_4) ออกซิเจน (O_2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ซึ่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นตัวที่มีความสำคัญมากที่สุดที่สามารถบ่งชี้ในการตรวจสอบการเกิดไฟไหม้ที่ระดับก้นบ่อ อีกทั้งระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ยังสามารถบ่งชี้แนวโน้มของการเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และการเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบ

ความเข้มข้นของ CO (ส่วนในล้านส่วน)	การเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบ
0 - 25	ไม่มีการเกิดไฟไหม้
25 - 100	มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟไหม้ในพื้นที่
100 - 500	มีการระคายในพื้นที่ใกล้เคียง
500 - 1,000	อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟไหม้หรือเกิดปฏิกิริยาความร้อน
> 1,000	เกิดไฟไหม้ในพื้นที่

ที่มา : International Solid Waste Association, 2010



สำหรับออกซิเจน ถ้ามีความเข้มข้นสูงกว่าร้อยละ 1 จะสามารถปั่งชี้ให้ร้าวตัวจนวนที่ใช่ (เช่น ดินหรือวัสดุปูคลุม) ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้ออกซิเจนลงสู่ก้นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ในทางกลับกันถ้าก๊าซมีเทนมีระดับสูงเกินกว่าร้อยละ 40 ก็จะสามารถปั่งชี้ว่าประสมความสำเร็จในการกำจัดก๊าซออกซิเจนออกจากบ่อฝังกลบเนื่องจากแสดงว่ามีการเกิดปฏิกิริยาแบบไม่ใช้ออกซิเจน

ระหว่างเกิดเพลิงใหม่ ระดับความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนที่ตั้งเพื่อไว้ในบริเวณที่เกิดไฟใหม่จะมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 15-21 และเมื่อทำการดับเพลิงประสมความสำเร็จระดับออกซิเจนจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อไฟดับแล้ว ระดับออกซิเจนจะลดลงต่ำกว่าร้อยละ 1

สำหรับก๊าซมีเทนและก๊าซไฮโดรเจนชัลไฟร์ ให้ตรวจวัดที่ระดับผิว โดยก๊าซมีเทนควรมีค่าความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 5 ส่วนก๊าซไฮโดรเจนชัลไฟร์ ไม่ควรเกินร้อยละ 4 ซึ่งเสียงที่จะทำให้เกิดไฟใหม่

ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซแบบพกพา (Portable gas monitoring) ดังรูปที่ 25



รูปที่ 25 อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซแบบพกพา (Portable gas monitoring)

สำหรับจุดตรวจวัดก้าชและอุณหภูมิ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

- สถานที่กำจัดที่มีป้องกันตรวจสอบก้าชหรือมีท่อระบายน้ำ กว่าทำการตรวจสอบบริเวณป้องกันตรวจสอบก้าชหรือท่อระบายน้ำๆ จุด ที่ระดับความลึกทุกๆ 5 เมตร จะถึงระดับผิว ส่วนความถี่นั้น ควรตรวจวัดทุกๆ เดือน แต่หากเป็นป้องกันที่มีอายุนานกว่าจะพบร่วมกับความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบ ความถี่ในการตรวจวัดอาจมากขึ้นได้
- สถานที่กำจัดที่ไม่มีป้องกันตรวจสอบหรือท่อระบายน้ำ กว่าทำการตรวจวัดอย่างน้อย 4 จุดบริเวณโดยรอบสถานที่กำจัด หรือหากเป็นไปได้ ควรดำเนินการตรวจสอบทุกๆ พื้นที่ 250 ตารางเมตร (50×50 เมตร) โดยทำการตรวจวัดที่บริเวณผิวน้ำของบ่อฝังกลบ และพิจารณาทิศทางของลมในการตรวจวัด โดยมีความถี่ในการตรวจวัด เช่นเดียวกับสถานที่กำจัดที่มีป้องกันตรวจสอบหรือมีท่อระบายน้ำ ก้าช

5.5 การฝึกอบรม

5.1 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเกี่ยวกับการป้องกันและระวังเหตุไฟไหม้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และเติมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานในการป้องกันและระดับวางแผนการเกิดเหตุไฟไหม้และการระวังเหตุในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทั้งการเกิดไฟไหม้ในระดับผิวและการเกิดไฟไหม้ในระดับลึกลงไปกันบ่อ

5.2 ขอบเขต

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

2.1 ภาคทฤษฎี มีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1 รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

2.1.2 การประเมินโอกาสการเกิดไฟไหม้และความพร้อมในการระวังเหตุ

2.1.3 ประเภทของการเกิดไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

2.1.4 ทฤษฎีการเกิดไฟไหม้



- 2.1.5 ประเภทของไฟไหม้และจิตวิทยาเมื่อเกิดไฟไหม้
- 2.1.6 การจัดทำแผนป้องกันและระวังบังคับดีภัย
- 2.1.7 การตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับไฟ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
- 2.1.8 วิธีการดับไฟ อุปกรณ์ในการดับไฟ และการดับไฟในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
- 2.1.9 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- 2.1.10 การติดตามและตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น
- 2.1.11 แนวทางการพื้นฟูและปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

2.2 การฝึกภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกทดสอบ ทดลองใช้เครื่องมือรวมทั้ง ฝึกทดสอบการระวังเหตุจากสภาพจำลอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก หรือการอบรมนี้เกิดทักษะและสามารถพร้อมรับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวข้อที่จะต้องทำการฝึกอบรม ได้แก่ การสาธิตการดับไฟกรณีที่เกิดบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับไฟ/การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตและการอพยพประชาชน เมื่อเกิดเหตุ



บทที่ 6 การระดับเหตุไฟไหม้ในสถานที่ฟังกลบขยะมูลฝอย

หลักในการดับไฟ คือ การกำจัดองค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟแต่ละอย่างหรือทั้งหมดในคราวเดียวกันให้หมดไป หลักในการดับไฟ สามารถทำได้ 3 วิธี คือ

1. การกำจัดเชื้อเพลิง

ทำได้โดยการนำเชื้อเพลิงออกจากบริเวณที่เกิดไฟใหม่ การแยกสัดส่วนที่ติดไฟออกเพื่อสะดวกในการดับ สำหรับในกรณีที่นำเชื้อเพลิงออกไม่ได้ ควรใช้วิธีนำสารอื่นๆ มาเคลือบผิวของเชื้อเพลิงเอาไว้ เช่น การใช้ผงเคมี ฟوم ซึ่งเมื่อฉีดลงบนผิววัสดุแล้วจะปักคลุมอยู่นานตราบเท่าที่ยังไม่ถลายตัว

2. การกำจัดออกซิเจน

โดยการปิดกั้นออกซิเจนไม่ให้ไปรวมตัวกับอากาศของเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการลดปริมาณของออกซิเจนในอากาศให้น้อยลง เนื่องจากออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของไฟ วิธีการกำจัดออกซิเจนมีหลายวิธี ดังนี้

2.1 ฉีดน้ำหรือสารปักคลุมอื่นๆ ไปปักคลุมผิวเชื้อเพลิงหรือฉีดก๊าซฉีดอย เช่น ในโทรศัพท์ หรือเครื่องดูดควันไฟดูดไฟไปปักคลุมบริเวณไฟใหม่ทำให้จำนวนออกซิเจนในอากาศมีปริมาณต่ำลงจนไม่มีการสันดาปอีกต่อไป

2.2 ใช้ห้วยหรือดินกลบเพื่อเป็นการคลุมหรือกั้นออกซิเจนที่จะไปรวมตัวกับเชื้อเพลิง

3. การลดอุณหภูมิ

การลดอุณหภูมิหรือการทำให้เย็นตัวลงหรือการลดความร้อนของวัสดุที่ไหม้ไฟให้ต่ำลงจนไม่สามารถที่จะถูกใหม่ต่อไปได้ โดยปกติทั่วไปใช้น้ำเป็นตัวลดอุณหภูมิของวัสดุที่ไหม้ไฟ เพราะหากราย สะตอก มีค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่ข้อควรระวังคือ น้ำเป็นสื่อไฟพ้า รวมทั้งเมื่อน้ำรวมกับสารเคมีบางชนิดจะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นและในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีขยะมูลฝอยหลายประเภทปะปนอยู่ซึ่งอาจมีสารเคมีที่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำปะปนอยู่ด้วยก็ได้ ดังนั้นการใช้น้ำในการดับไฟจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยหรือลดอุณหภูมิอาจทำให้ไฟลุกalam หรือรุนแรงมากขึ้น



6.1 รูปแบบในการดับไฟ

รูปแบบในการดับไฟที่เกิดขึ้นบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยทำได้หลายวิธี แต่ส่วนใหญ่แล้วการดับไฟแต่ละครั้งจะใช้หลายรูปแบบผสมผสานกัน ทั้งนี้รูปแบบการดับไฟสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

6.1.1 การดับไฟทางตรง

การดับไฟทางตรง คือ การดับไฟบริเวณที่เกิดไฟใหม่ โดยการใช้ที่น้ำ หรือสารเคมี เช่น โฟมในการดับไฟ นอกจากนั้นอาจใช้รถตักดินกลบทับไฟร่วมด้วย วิธีการดับไฟทางตรงเหมาะสมสำหรับการเกิดไฟใหม่ที่บีบริเวณผิวน้ำ

รูปแบบการดับไฟทางตรงที่จะเลือกใช้ในการดับไฟที่เกิดขึ้นบริเวณบ่อฝังกลบ ขยะมูลฝอย ขึ้นอยู่กับประเภทของการเกิดไฟว่าเป็นการเกิดไฟใหม่ที่ผิวน้ำของกองขยะมูลฝอยหรือเกิดไฟใหม่ที่ก้นหลุม โดยแนวทางในการดับไฟมีดังนี้

1) การใช้โฟม

การใช้โฟมเป็นรูปแบบหนึ่งที่ถูกนิยมมาพิจารณาใช้ในการดับไฟที่เกิดขึ้นบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย

การใช้โฟมในการดับไฟมี 2 ประเภทหลัก ได้แก่

- โฟม Class A เป็นโฟมที่มีส่วนผสมของเนื้อโฟมกับสารเพิ่มความชื้น (Wetting Agent) อยู่ในสารละลายที่ไม่ไวไฟ (Non-Flammable Solvent) โดยทั่วไปแล้ว เป็นโฟมสูตรพิเศษของสารลดแรงตึงผิวประเภทไฮโดรคาร์บอน สารลดแรงตึงผิวจะช่วยลดแรงตึงผิว ทำให้ชั้นผ่านได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการดับเพลิง เมื่อมีอากาศ โฟม Class A จะปักคลุมและห่อหุ้มเชือเพลิงซึ่งป้องกันการเกิดประกายไฟ ใช้สำหรับดับไฟที่มีเชือเพลิงเป็นของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติก ยาง

- โฟม Class B มี 2 ประเภท คือ โฟมโปรตีนและโฟมสังเคราะห์ โฟม Class B เป็นโฟมที่ใช้สำหรับดับเพลิงของเหลวที่ติดไฟได้ โดยโฟมนิยมใช้รับป้องกันของเหลวที่หลุดที่ยังไม่ลุกติดไฟ

อย่างไรก็ตามการใช้ไฟจะมีค่าจ่ายใช้ค่อนข้างสูงหากเทียบกับการใช้น้ำและกลบทับด้วยดิน รวมทั้งยังต้องมีรัฐสำหรับอีดไฟฟ์ซึ่งอาจจะได้ยกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง

2) การขุดหลุมและปิดทับด้วยดิน

ในกรณีที่เกิดไฟไหม้บริเวณกันบ่อฝังกลบ รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด คือ การขุดหลุมและปิดทับด้วยดินซึ่งจะเป็นวิธีที่ประหยัดมากที่สุด แต่ก็อาจจะเกิดปัญหาได้หากในบริเวณสถานที่ฝังกลบขยายมูลฝอยไม่สามารถดำเนินการหาดินสำหรับปิดทับได้

ขั้นตอนในการควบคุมเมื่อเกิดไฟไหม้ในลักษณะดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการดังนี้

- ขุดหลุมบริเวณที่เกิดไฟ
- ปิดทับบริเวณที่เกิดไฟใหม่ด้วยดินหนา 2-3 เมตร
- ทำให้ผิวน้ำของบ่อฝังกลบเรียบ วิธีการดังกล่าวจะลดปริมาณอากาศที่ทำให้เกิดการลูกไฟใหม่ ลดอัตราการเผาไหม้ และลดปริมาณการปลดปล่อยควันออกมานอกไป

ตัวอย่างการขุดหลุมและปิดทับด้วยดิน ดังรูปที่ 26



รูปที่ 26 การขุดหลุมและปิดทับด้วยดิน

การใช้ดินดับไฟ มีข้อดีหากเปรียบเทียบกับการใช้น้ำจัด คือ ไม่ต้องกำจัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดับไฟแต่การใช้ดินต้องระวังเรื่องการเข้าถึงพื้นที่บริเวณที่เกิดไฟใหม่ เนื่องจาก การใช้ดินจะต้องใช้รถขุดตักทำความสะอาดทับบริเวณที่เกิดไฟใหม่ ต่างจากการใช้น้ำที่สามารถฉีดได้จากระยะไกลจึงปลอดภัยกว่า

3) การใช้น้ำ

น้ำมีประสิทธิภาพในการดับไฟที่เกิดขึ้นที่บริเวณพื้นผิว แต่หากการเกิดไฟใหม่เกิดขึ้นที่ระดับลึกไปในก้นหลุม (Deep-seated fire หรือ Underground fire หรือ Sub-surface fire) การใช้น้ำดับไฟอาจไม่มีประสิทธิภาพ โดยน้ำจะไม่สามารถซึมผ่านชั้นดินปักคลุ่มซึ่งมีอัตราการซึมผ่านของน้ำต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชั้นดินที่ปักคลุ่มนั้นถูกบดอัดโดยเครื่องจักรกล

ในบ่อฝังกลบที่ใช้ดินคลุ่มขยะมูลฝอยที่ผิวน้ำการใช้น้ำดับไฟจะไม่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ควรที่จะขุด深坑ดินที่ปักคลุ่มผิวน้ำออก เช่นกัน เพราะจะทำให้อากาศเข้าไปภายในบ่อฝังกลบด้านล่างได้ซึ่งจะทำให้เกิดการเร่งการเผาไหม้ได้เร็วขึ้น แนวทางหนึ่งที่อาจดำเนินการได้ คือ การฉีดน้ำเข้าหลุม โดยสามารถใช้ที่เจาะดิน (Auger rig) เจาะหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 - 300 มิลลิเมตร จากนั้นใช้รถบรรทุกน้ำหรือเครื่องสูบน้ำฉีดน้ำลงไปในหลุม

การใช้น้ำดับไฟ มีข้อดีคือ วัสดุที่หาได้ง่าย ราคาถูก นอกจานี้คุณสมบัติของน้ำในการลดอุณหภูมิ รวมทั้งเมื่อน้ำได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอปักคลุ่มผิวน้ำ ทำให้ออกซิเจนลงไปสัมผัสถกของขยะมูลฝอยได้น้อยลง

ในการดับไฟที่เกิดขึ้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยโดยใช้น้ำดับน้ำ จะต้องคำนึงถึงน้ำที่ใช้ดับไฟว่าจะกลایเป็นน้ำซึ่งจะขยะมูลฝอย ซึ่งทำให้ต้องพิจารณาต่อไปถึงวิธีการบำบัดและความสามารถในการบำบัดน้ำที่ร่วบรวมได้หรือความสามารถในการเก็บกักของบ่อน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่เกิดจากการดับไฟหลอกอสูรพื้นที่หรือแหล่งน้ำใกล้เคียง นอกจากาจะใช้น้ำสำหรับดับไฟหรือลดอุณหภูมิแล้ว โดยปกติแล้วเมื่อเกิดไฟใหม่จะเกิดเข้ม่าคันเกิดขึ้น ซึ่งการแก้ไข ควรใช้หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดที่ฉีดแล้วเป็นฟอย ทำการฉีดเมื่อมีน้ำลักษณะเป็นจากกัน เพื่อป้องกันเข้ม่าคันโดยออกไป



4) การกำจัดออกซิเจน

การจำกัดปริมาณของออกซิเจนในบริเวณที่มีการลูกไม้ จะทำให้ไฟดับได้เองในที่สุด แต่อาจใช้เวลานาน

วิธีนี้คล้ายกับการขุดหลุมและปิดทับ โดยหลักการพื้นฐาน คือ การแยกส่วนที่มีการเผาไหม้ขยะมูลฝอยกับบริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือโดยการขุดเป็นร่องรอบๆ บริเวณขยะมูลฝอยที่มีการเผาไหม้ในระยะที่เหมาะสม หรือประมาณ 3-5 เมตร เติมบริเวณร่องที่ทำการขุดด้วยวัสดุที่มีการซึมผ่านตัว เช่นดิน ความหนา 1-2 เมตร เพื่อไม่ให้ออกซิเจนที่จะผ่านมาในแนวเดียวกันสามารถเข้าไปยังวัสดุที่ติดไฟได้ นอกจากนั้นยังต้องกำจัดออกซิเจนที่เข้ามาทางแนวเดิงคือจากด้านบนของบริเวณที่เกิดไฟใหม่โดยใช้ดินกลบทับที่มีความหนาประมาณ 1-2 เมตร แล้วบดอัดให้แน่น

หลังจากใช้วิธีนี้ จะต้องมีการตรวจดูณหภูมิและปริมาณก้าช เพื่อตรวจสอบว่า วิธีการเลือกที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ตัวอย่างการดับไฟทางตรง ดังรูปที่ 27



ที่มา : www.sperlinghansen.com



ที่มา : www.labour.go.th

รูปที่ 27 การดับไฟบ่องกลบขยะมูลฝอยโดยวิธีดับไฟทางตรง

6.1.2 การดับไฟด้วยการชุดร่องเป็นแนวกันไฟ

การดับไฟด้วยการชุดร่องเป็นแนวกันไฟ คือ การตัดเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันการลุกไหม้ รูปแบบนี้ใช้สำหรับดับไฟที่มีขนาดใหญ่หรือลุกไหม้มากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่ดับไฟจะสามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังจุดที่เกิดไฟได้โดยตรง

การดับไฟด้วยการชุดร่องเป็นแนวกันไฟ คือการทำแนวกันไฟล้อมรอบไฟนั้น โดยเริ่มทำแนวสักดับบริเวณส่วนของไฟที่ลุกไหม้ไปตามทิศทางลม ซึ่งเป็นส่วนของไฟที่มีอัตราการลุกไหม้รวดเร็วที่สุด มีเปลวไฟยาวที่สุด มีความรุนแรงของไฟมากที่สุด จึงเป็นส่วนของไฟที่มีอันตรายมากที่สุดด้วยกัน เช่นกัน อย่างไรก็ตาม แนวกันไฟที่ทำขึ้นไม่สามารถทำให้ไฟดับลงได้หากแต่ทำหน้าที่หยุดยั้งและลดความรุนแรงของอัตราการลุกไหม้ของไฟ เพื่อให้สามารถเข้าดับไฟทางตรงได้ในที่สุด ดังนั้นมือไฟลุกไหม้มาชนแนวกันไฟ ทำให้ความร้อนแรงของไฟ อัตราการลุกไหม้ และความสูงของไฟลดลง จะต้องให้เจ้าหน้าที่รับดำเนินการดับไฟทางตรงที่ขอบของไฟทันที และดับไฟให้ได้ที่แนวกันไฟนั้นก่อนที่ไฟจะข้ามแนว

แนวกันไฟ สามารถทำได้ 3 วิธี คือ

- 1) การใช้แรงงานคนและเครื่องมือในการทำแนวกันไฟ โดยใช้แรงงานคนชุดโดยรอบ
- 2) การใช้เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถแทรกเตอร์等เพื่อทำแนวกันไฟ
- 3) การใช้น้ำ โดยการฉีดน้ำจากรถบรรทุกน้ำหรือจากเครื่องสูบน้ำลงบนเชื้อเพลิง ซึ่งคือขยะมูลฝอยให้เป็นແ叛กกว้าง ทำหน้าที่เหมือนแนวกันไฟเปยก

หลักเกณฑ์ในการวางแผนทำแนวกันไฟ คือ

- 1) ต้องมีการคำนวนระยะห่างระหว่างแนวกันไฟกับแนวส่วนของไฟที่ลุกไหม้ไปตามทิศทางลมให้พอเหมาะสม โดยเฉพาะต้องให้มีเวลาทำแนวกันไฟเสร็จก่อนที่ไฟจะลุกไหม้มาถึง ซึ่งแนวกันไฟจะต้องไม่ห่างจากบริเวณที่เกิดไฟใหม่มากเกินไป เพราะจะทำให้เพิ่มโอกาสให้ไฟใหม่ลุกไหม้มาชนแนวกันไฟและระบาดทางข้างมากขึ้น และมีโอกาสพัฒนาความรุนแรงมากขึ้นจนอาจลุกไหม้แนวกันไฟไปได้





- 2) แนวกันไฟที่ทำขึ้นจะต้องชุดเป็นร่องให้มีความลึก และชิดน้ำหล่อเลี้ยงผนังร่องด้านในที่ไฟกำลังลามเข้ามานาหา
- 3) แนวกันไฟจะต้องทำให้ข่านกับแนวขอบไฟ
- 4) ทำแนวให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ คือ พยายามให้เป็นเส้นตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

หลักเกณฑ์ในการทำแนวกันไฟ คือ

- 1) จะต้องทำการเก็บกวาดแนวกันไฟให้สะอาด ไม่ให้มีขยะมูลฝอยหลงเหลืออยู่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเชื้อไฟ
- 2) ความกว้างของแนวพอกที่จะกันการกระโดดข้ามของไฟได้ ในทางปฏิบัติไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนตามตัวว่าแนวกันไฟจะต้องมีความกว้างเท่าไร ทั้งนี้ เนื่องจากมีปัจจัยที่มีผลต่อความกว้างของแนวกันไฟที่ต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ลักษณะของเชื้อเพลิง สภาพภูมิประเทศ ตลอดจนลักษณะอากาศโดย เนื่องอย่างยิ่งที่ทางและความรุนแรงของลมในพื้นที่ อย่างไรก็ตามโดย ทฤษฎีแล้ว อย่างน้อยที่สุดแนวกันไฟจะต้องกว้างกว่าความยาวของเปลวไฟ ในแนวราบ (Horizontal Flame Length) รวมทั้งควรมีความกว้างของแนวกันไฟมากกว่าความสูงของเปลวไฟ
- 3) เชื้อเพลิงที่กันออกจากการแนวกันไฟ จะต้องทึ่งออกนอกแนวให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้

6.2 ขั้นตอนในการดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ ณ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย

การเกิดไฟไหม้ที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจะรุนแรงขึ้นหากไม่มีการวางแผนและการตอบสนองทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จะต้องรีบดำเนินการระงับเหตุอย่างรวดเร็ว

เมื่อเริ่มเกิดไฟไหม้ขึ้นในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ลิ่งที่ต้องดำเนินการได้แก่

- 1) กำหนดตำแหน่งของจุดที่เกิดไฟไหม้ทันที โดยผู้รับผิดชอบจะต้องมีแผนที่โดยละเอียดในบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อให้นักผจญเพลิงสามารถใช้ในการวางแผน



ดับไฟได้ กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยหัวหน้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย และผู้พบเห็นการเกิดไฟใหม่

2) ตัดสินใจว่าดับไฟได้เองหรือไม่ ถ้าดับไฟได้เองให้ดำเนินการทันที ภายหลังไฟดับแล้ว ให้ทำการแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและบันทึกเหตุการณ์เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา หากดับไฟไม่ได้ ให้ทำการแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยหากห้องถินพิจารณาว่าไม่สามารถดับไฟได้เอง ให้ประสานขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถินที่เกิดไฟใหม่ เช่น นายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นผู้อำนวยการดับเพลิง ทำงานประสานร่วมกับหัวหน้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอยและหน่วยประสานงานกับหน่วยต่างๆ ตัวอย่างผังการประสานงานและการสั่งการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของกรมควบคุมคุณภาพพิษเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระดับต่างๆ ดังนี้

3) ตัดระบบรวมก้าชทันที (ถ้ามี) กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยพนักงานประจำสถานีกำจัดขยะมูลฝอย

4) เตรียมพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไว้สำหรับใช้งาน ในกรณีที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าถูกตัด กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยหัวหน้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย สั่งการให้พนักงานประจำสถานีกำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการ

5) เตรียมเครื่องดูบ้น้ำชนิดหาน้ำที่เข็นมันเชือเพลิงสำหรับดูบ้น้ำจากระบบนำสำรองสำหรับดับไฟ รวมทั้งน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยหัวหน้าสถานีกำจัดขยะ มูลฝอยสั่งการให้พนักงานประจำสถานีกำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการ

6) พิจารณาว่าเป็นการเกิดไฟแบบใด เช่น ไฟไหม้ที่ผิวน้ำ ไฟไหม้ก้นหลุม หรือเป็นการเกิดไฟใหม่ร่วมกันระหว่างผิวน้ำและก้นหลุม จากนั้นให้พิจารณาทางเลือกที่ใช้ในการดับไฟ โดยใช้ไฟมีดินสำรอง หรือน้ำ หรือทำแนวกันไฟ ตามลักษณะของการเกิดไฟใหม่ และการให้เจ้าน้ำที่สูงใส่สูบกันป้องกันส่วนบุคคล ในกรณีที่จำเป็นหรือไฟลุกามมาก ให้ทำแนวกันไฟโดยกำจัดเชือเพลิงโดยแยกของเสียที่สามารถลุกติดไฟให้ออกห่างจากบริเวณที่ติดไฟ และใช้ดินกลบทับอย่างรวดเร็ว โดยให้แนบดินมีระยะ



ห่างจากบริเวณที่ติดไฟ 3-5 เมตร หากสามารถดำเนินการได้โดยปลอดภัย กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยหน่วยดับไฟ ร่วมกับหน่วยดับไฟจากพื้นที่อื่นๆ ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุนการดับไฟจากพื้นที่อื่น ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีหน่วยซ่อมชีวิต หน่วยพยาบาลและหน่วยรักษาความปลอดภัยมาสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ตามหน้าที่ของหน่วยที่ได้กำหนดไว้


ในขณะที่ดำเนินการในขั้นตอนที่ 6 จะต้องดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้ควบคู่กันไปด้วยคือ

7) เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่เกิดไฟใหม่ รวมทั้งการปรับระดับความลาดชันของกองขยะมูลฝอย โดยปูทางหรือทำเป็นทางเพื่อให้รถดับเพลิงเข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัย การเข้าถึงพื้นที่บริเวณที่จะเกิดไฟใหม่ จะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำบริเวณสถานที่กำจัด เพราะจะทราบถึงลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะของขยะมูลฝอยในบริเวณใกล้เคียงหรือจุดที่เกิดไฟใหม่เป็นอย่างดีซึ่งจะทำให้การเข้าถึงพื้นที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยหน่วยดับไฟและหน่วยยานพาหนะ

8) ตรวจสอบการปลดปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้น ทั้งก้าช เขม่าควนและน้ำเสีย กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยหน่วยควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

9) การสื่อสารกับชุมชนท้องถิ่นและการแจ้งเตือนโดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของการเกิดไฟใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนด้านที่อยู่ท้ายลมซึ่งเป็นผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยการแจ้งเตือนอาจจะใช้วิธีเสียงตามสายหรือรถบรรยายเสียงเคลื่อนที่ประกาศหรือวิธีอื่นที่เหมาะสมแต่ต้องเป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว รวมทั้งการเตรียมแผนอพยพประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง (หากจำเป็น) กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร หน่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หน่วยซ่อมชีวิตและหน่วยพยาบาลร่วมกันดำเนินการตามกิจกรรมที่หน่วยของคนรับผิดชอบ

ผังการประสานงานและการสั่งการ

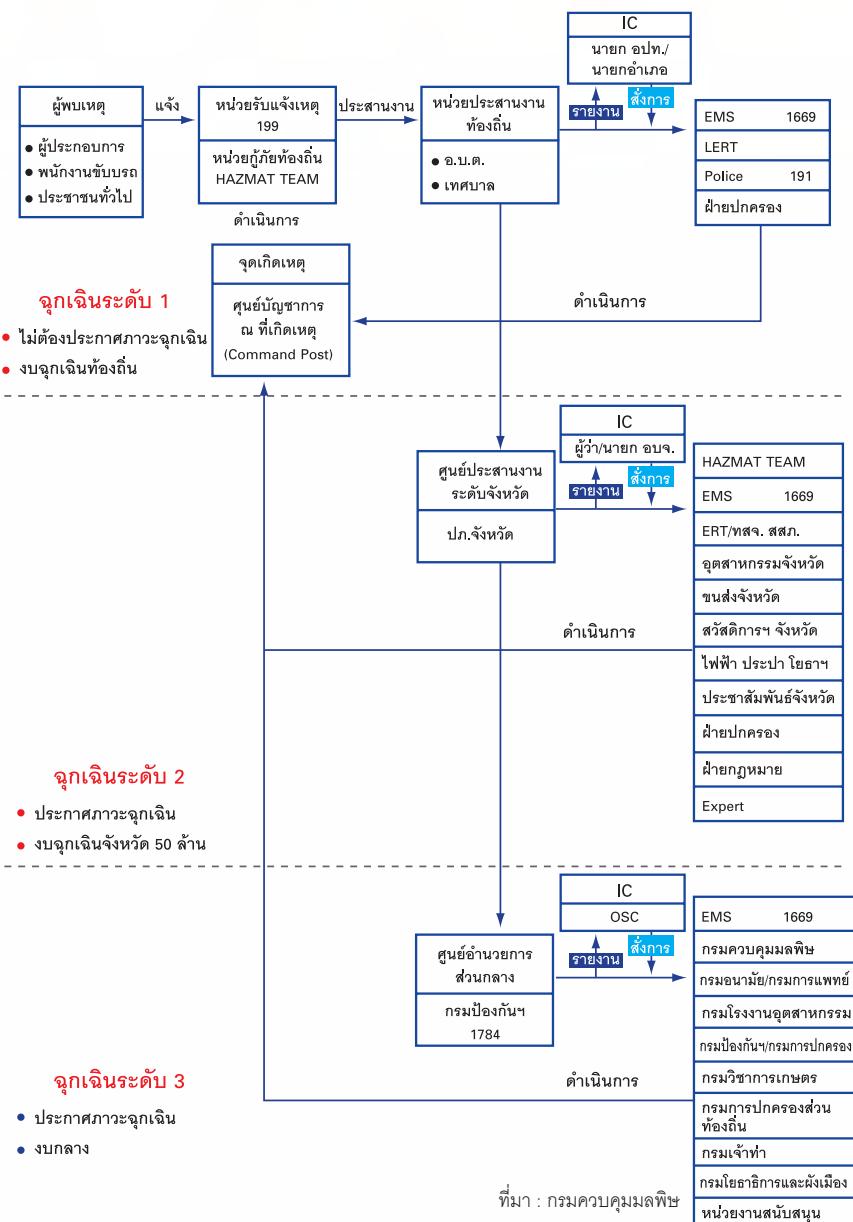

รูปที่ 28 ผังการประสานงานและการสั่งการ

เมื่อไฟดับแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปนี้

10) ดำเนินการตามแผนบรรเทาทุกชั้นและแผนพื้นฟูสถานที่กำจัดขยายบุหรี่อย ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น

11) บันทึกเหตุการณ์ สอบถามหาสาเหตุและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น

6.3 การพิจารณาฐานรูปแบบการดับไฟ

สำหรับการเลือกฐานรูปแบบการดับไฟสามารถได้จากการนีการติดไฟ ความรุนแรงของไฟที่เกิดขึ้นว่าเป็นความรุนแรงระดับไหน ซึ่งจะสามารถดำเนินการดัดเลือกฐานรูปแบบและวิธีในการดับไฟให้เหมาะสมได้ โดยวิธีดำเนินการ มีดังนี้

6.3.1 กรณีเกิดการติดไฟบริเวณผิวน้ำ

ถ้าไฟใหม่ระดับ 2 (ไฟใหม่เป็นเพียงบางจุดและพบเห็นในระยะแรกของการติดไฟ)

ขั้นตอนที่ 1	การใช้ดินกลบทับ ความหนาประมาณ 1-2 เมตร
หรือ	การใช้น้ำเพื่อลดอุณหภูมิ

ถ้าไฟใหม่ระดับ 3 และ 4 (ไฟใหม่ปานกลางหรือไฟใหม่ใหญ่บริเวณที่กำจัดเป็นบริเวณกว้าง)

ขั้นตอนที่ 1	ทำแนวกันไฟเพื่อแยกการติดไฟ
ขั้นตอนที่ 2	การใช้ไฟมดับไฟหรือใช้น้ำเพื่อลดอุณหภูมิ
ขั้นตอนที่ 3	การใช้ดินกลบทับ ความหนาประมาณ 1-2 เมตร

6.3.2 กรณีเกิดการติดไฟในระดับลักษณะไปกันหลุน

ไฟใหม่ทั้งระดับ 2, 3 และ 4

ขั้นตอนที่ 1	ทำแนวกันไฟ
ขั้นตอนที่ 2	การเปิดผิวน้ำบริเวณที่เกิดไฟใหม่
ขั้นตอนที่ 3	การใช้ไฟมดับไฟหรือใช้น้ำเพื่อลดอุณหภูมิ
ขั้นตอนที่ 4	การใช้ดินกลบทับ ความหนาประมาณ 1-2 เมตร



6.3.3 กรณีเกิดการติดไฟทึ้งในระดับผิวน้ำและระดับลึกลงไปในก้นหลุม

ไฟไหม้ทึ้งระดับ 2, 3 และ 4

ขั้นตอนที่ 1

ทำแนวกันไฟ

ขั้นตอนที่ 2

การใช้ไฟมดับไฟหรือใช้น้ำเพื่อลดอุณหภูมิ

ขั้นตอนที่ 3

การใช้ดินกลบทับ ความหนาประมาณ 1-2 เมตร

รายละเอียดการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน ดังแสดงในหัวข้อแนวทางในการดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โดยสรุปขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อเกิดไฟไหม้บริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ดังนี้ที่ 29

6.4 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการระงับเหตุไฟไหม้

1) ลม/ สภาพอากาศ

ลมและสภาพอากาศ สามารถส่งผลต่อความรุนแรงของการเกิดไฟไหม้ได้ โดยหากมีลมแรงจะทำให้การดับไฟทำได้ยากขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพของนัก พจญเพลิงและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งทำให้ในระหว่างการเข้าระงับเหตุเกิดความลำบาก และยากแก่การเข้าระงับเหตุ

2) ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


การดับเพลิงที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยโดยเฉพาะเมื่อเกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ จะเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญจากหลายหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ พจญเพลิงบางแห่ง มีมาตรฐานระเบียบการปฏิบัติงานและมีบุคลากรที่มีความชำนาญ สำหรับพจญเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม้ต้องถือตัวรายชื่อสามารถนำมาระยุกต์ได้ แต่หน่วยงานบางแห่ง มีศักยภาพสำหรับดับไฟเฉพาะเมื่อเกิดไฟไหม้ขนาดเล็กเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นปัญหาเมื่อเกิดไฟไหม้บ่อฝังกลบได้ และส่งผลต่อประสิทธิภาพและระยะเวลาในการเข้าระงับเหตุด้วยเช่นกัน เพราะหากหน่วยงานที่เข้าระงับเหตุมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และทักษะของบุคลากรย่อมจะทำให้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที

3) ลักษณะของบ่อฝังกลบ

เมื่อเกิดไฟไหม้ที่บ่อฝังกลบโดยเฉพาะการเกิดไฟไหม้ประเภทการติดไฟในระดับลึกลงไปในก้นหลุม (Underground fires) จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบ่อฝังกลบ



ซึ่งอาจเกิดการยุบตัวหรือพังทลายตามน้ำหนักของเจ้าหน้าประจำบ่อฝังกลบ นัก盆面目เพลิง หรืออุปกรณ์ต่างๆ เมื่อนำเข้าไปดับไฟได้

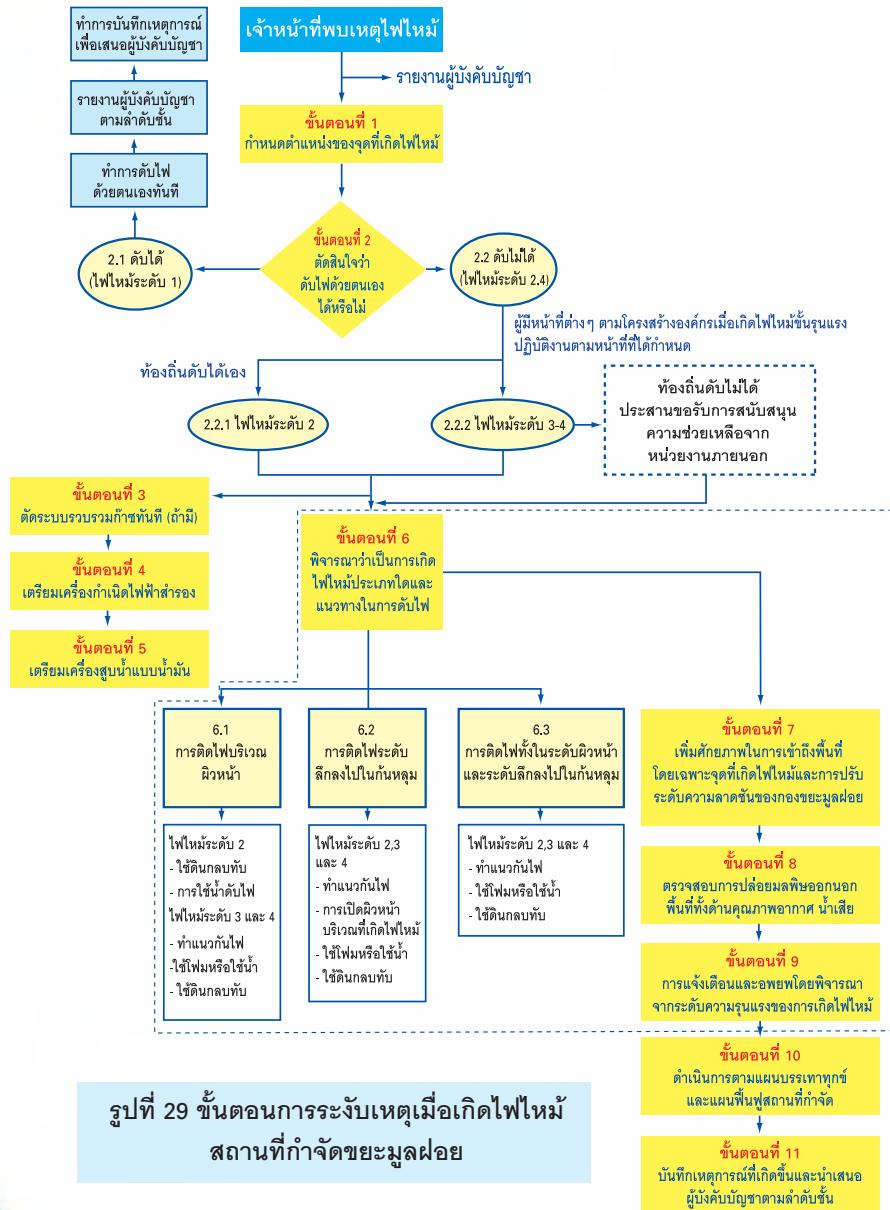

4) การเข้าถึงพื้นที่เมื่อเกิดไฟไหม้

เมื่อเกิดไฟไหม้ อาจมีความจำเป็นต้องนำขยะมูลฝอยในส่วนที่ยังไม่มีการไฟไหม้ไป ผังกลบบริเวณอื่น หรือตักขยะมูลฝอยที่ไหม้ไปแล้วไปผังกลบที่อื่นอย่างเร่งด่วน ดังนั้น จึงต้องมีทางเข้าสำหรับเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถตัก เพื่อจะหากรถล้ออยู่ให้ไฟไหม้เกิดการลุกสามารถมากขึ้น เครื่องจักรกลขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์ต่างๆ จะเข้าถึงพื้นที่ ผังกลบได้ยากมากขึ้น

5) ประเภทของขยะมูลฝอยที่นำมาจำกัด

ไฟไหม้นับอัตราผังกลบขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะมีความเป็นอันตรายมากขึ้นหากบ่อผังกลบ นั้นมีขยะมูลฝอยอันตรายถูกนำมาจำกัดรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป ที่ผ่านมามักจะพบ เสมอว่ามีการลักลอบนำขยะมูลฝอยอันตรายจำนวนมากทิ้งหรือจำกัดร่วมกับขยะมูลฝอย จากชุมชนทั่วไป

6) การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้านความปลอดภัย

เมื่อเกิดไฟไหม้ที่บ่อผังกลบจะมีควันเกิดขึ้น นอกจากนี้เมื่อเกิดไฟไหม้โดยเฉพาะ การเกิดไฟไหม้ประกายการติดไฟในระดับลึกลงไปในก้นหลุม (Underground fires) อาจ ทำให้บ่อผังกลบยุบตัวหรือพังทลายได้ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วน บุคคลและช่วยชีวิตเมื่อมีการดับไฟ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ต้องจัดเตรียม เนื่อง เพราะ จะสามารถดำเนินการระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนช่วยในการป้องกัน ผู้เข้าดำเนินการ

6.5 แผนการพื้นฟูสถานที่จำกัดขยะมูลฝอยและการบรรเทาทุกข์หลังเกิดไฟไหม้

การพื้นฟูสถานที่จำกัดขยะมูลฝอยหลังจากเกิดไฟไหม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจ ส่องสภาพความเสียหายและประเมินความเสียหายหลังเกิดไฟไหม้ รวมทั้งหาแนวทาง ใน การปฏิบัติและการพื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังเกิดไฟไหม้ ส่วนการบรรเทาทุกข์นั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการณ์ไฟไหม้บริเวณสถานที่จำกัดขยะมูลฝอย

ในการพื้นฟูและบรรเทาทุกข์ ความมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและคณะกรรมการที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยรอบรวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กับผู้ได้รับผลกระทบภายหลังการเกิดเหตุไฟไหม้โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ ควรแยกออกจากกัน โดยมีผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุเป็นประธานคณะกรรมการ

6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายและประเมินความเสียหายหลังเกิดไฟไหม้
- เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและการพื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังเกิดสภาวะฉุกเฉิน
- เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

6.5.2 ขอบเขต

- ใช้พื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหลังเกิดเหตุไฟไหม้
- ใช้บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้

6.5.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) ผู้บริหารสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย : ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้

- คณะกรรมการชุดสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแนวทางในการป้องกัน
- คณะกรรมการชุดพื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบรรเทาทุกข์และจ่ายค่าซดเชยภัยหลังเกิดเหตุไฟไหม้

2) คณะกรรมการ : ทำการแต่งตั้ง ให้รับมอบหมาย ดังนี้

คณะทำงาน	ผู้รับผิดชอบ
ชุดที่ 1 สอนสอนเหตุการณ์และ หาแนวทางในการป้องกัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการกองที่ดูแลรับผิดชอบ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หัวหน้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย
ชุดที่ 2 พื้นที่สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม	
1. สำรวจความเสียหายบริเวณที่เกิด เหตุและบริเวณที่ได้รับผลกระทบจาก การเกิดเหตุไฟไหม้ การตรวจสอบสภาพ ทางสิ่งแวดล้อม การหาแนวทางพื้นที่ การบำบัดมลพิษที่ตกค้าง ได้แก่ น้ำเสีย เข้มค่าวัน ขยะมูลฝอยที่โดนไฟลุกไหม้ และการประเมินงบประมาณที่จะต้อง ^{นำมารื้อฟื้นฟู}	<ul style="list-style-type: none"> คณะผู้บวิหารขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองช่าง (หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง) ผู้อำนวยการกองที่ดูแลรับผิดชอบ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หัวหน้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย
2. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ หรือ โรงพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> คณะผู้บวิหารขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองที่ดูแลรับผิดชอบ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
3. การติดตาม และช่วยเหลือผู้ประสบ เหตุในด้านต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> คณะผู้บวิหารขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองที่ดูแลรับผิดชอบ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หัวหน้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย



คณะกรรมการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการผู้บิหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
5. ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการผู้บิหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หัวหน้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย

โดยสรุป พบว่า สาเหตุของการเกิดไฟใหม่บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น จากการเผาใหม่โดยตั้งใจจะเผาทำลายขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณของขยะมูลฝอยและไม่มีการควบคุมที่ดี และลูกกลามกลายเป็นการเกิดไฟใหม่ขึ้นมาด้วยภัยหรือการเผาเพื่อนำเข้าของมีค่าแล้วลูกกลามจนใหม่ขยะมูลฝอยส่วนอื่นๆ หรือจากวัสดุอันตรายหรือสารเคมีที่ประปนมากับขยะมูลฝอยซึ่งน้ำไปจากการเผาหลักๆ เป็นไฟฟางบริเวณข้างเคียงของเกษตรกรหรือประชาชนแล้วลูกกลามไปยังสถานที่กำจัดหรือบ่อฝังกลบ โดยผู้ควบคุมหรือดูแลสถานที่กำจัดขยะไม่สามารถตรวจสอบได้ ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟใหม่ได้ทั้งสิ้น

แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดไฟใหม่ในบริเวณสถานที่กำจัดหรือบริเวณบ่อฝังกลบควรการมีการกำหนดนวนิยบายที่ชัดเจนจากผู้บิหาร ทั้งทางด้านการจัดเตรียมแผนงาน การดำเนินการป้องกัน การติดตามตรวจสอบรวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรของสถานที่กำจัดเพื่อเตรียมความพร้อม อย่างไรก็ตาม หากเกิดไฟใหม่แล้ว แนวทางที่ใช้ในการดับไฟ ขึ้นอยู่กับลักษณะของไฟใหม่ว่าเป็นไฟใหม่ประเภทแบบการติดไฟบริเวณผิวน้ำ



การติดไฟในระดับลีกลงไปในกันหลุน หรือเป็นการเกิดไฟใหม่ทั้ง 2 ลักษณะร่วมกัน รวมทั้งระดับความรุนแรงของการเกิดไฟใหม่ด้วย โดยแนวทางการดับไฟมีตั้งแต่การใช้ไฟฟ้า การใช้ดินกลบทับ การใช้น้ำ การกำจัดออกซิเจน รวมทั้งการชุดร่องเป็นแนวกันไฟ

เมื่อเกิดไฟใหม่ขนาดไม่รุนแรงมากนักและเป็นการติดไฟบริเวณผิวน้ำ อาจใช้วิธีดินกลบทับร่วมกับการใช้น้ำดับไฟ แต่หากรุนแรงมากขึ้น อาจต้องใช้วิธีการทำแนวกันไฟร่วมกับการใช้ไฟฟ้าหรือใช้น้ำ และใช้ดินกลบทับ แต่หากเป็นการติดไฟในระดับลีกลงไป กันหลุนแล้ว ควรเริ่มตั้งแต่การทำแนวกันไฟ การปิดผิวน้ำบริเวณที่เกิดไฟใหม่ การใช้ไฟฟ้าหรือใช้น้ำและใช้ดินกลบทับ โดยในระหว่างการทำแนวการดับไฟ จะต้องพิจารณาถึงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการอพยพประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหากเกิดไฟใหม่รุนแรงด้วย

โดยภายนหลังจากไฟใหม่แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดไฟใหม่ จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พื้นฟูสถานที่กำจัดร่วมกับการบรรเทาทุกข์ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งดำเนินการป้องกันไฟใหม่พร้อมทั้งดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากร เอาไว้เพื่อป้องกันเหตุ และสามารถดำเนินการระงับเหตุไฟใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดไฟใหม่ในครั้งต่อไป

เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมมลพิษ. คู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย (Emergency Response Guidebook 2008), 2551.

กรมควบคุมมลพิษ. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับ คุณลักษณะของถุงพลาสติกใส่ müลฟอยและที่ร่องรับ müลฟอยแบบพลาสติก ที่ใช้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ, 2544.

กรมควบคุมมลพิษ. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้ง สถานที่ฝังกลบกากของเสีย พ.ศ.2552, 2552.

กรมควบคุมมลพิษ. ร่างแนวทางการประเมินสมรรถนะการดำเนินงานฝังกลบขยะ mülฟอย, 2553.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การซึ่งปั่ง อันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543, 2543.

กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. คู่มือการฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้น, 2544.

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ : หลักการทำงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยง พ.ศ.2548, 2548.

อาจารย์ ศรีวิสิต วิชวกร. กรรมการจัดการ mülฟอยชุมชน. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ISBN 978-974-03-2623-6, 2553.

ศิริ อัคคค้อคร. การควบคุมไฟป่าสำหรับประเทศไทย, สำนักควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้. 2543.

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม. คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยใน โรงงานอุตสาหกรรม. ISBN 974-7782-77-4, 2548.

ส่วนงานมาตรฐานความปลอดภัย คู่มือการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน, ส่วนงานมาตรฐานความปลอดภัย สำนัก มาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2552

ເຂົ້າອນພຣ ນຸ່ງເພື່ອ ບັນທຶກ ປະດັບສູງ ແລະ Lars Hillerstrom. **ຄວາມຮູ້ເຮືອໄຟ**, 2548.

Bolton, N. **The handbook of Landfill Operation; A Practical Guide for Landfill Engineers, Owners and Operators**, Bozeman MT., 1995.

California Department of Forestry & Fire Protection. **Fires at Solid Waste Facilities Landfill Fires Guidance Document**.

Environmental Protection Agency. **Questions and Answers About Dioxins**, July 2000, p. 6. <http://www.epa.gov/ncea/pdfs/dioxin/dioxin%20questions%20and%20answers.pdf>.

Federal Emergency Management Agency. **Landfill Fires Their Magnitude, Characteristics, and Mitigation**. United States Fire Administration, National Fire Data Center, 2002.

International Organization for Standardization. **INTERNATIONAL STANDARD IEC/FDIS 31010:2009 Risk management - Risk assessment techniques**, 2009.

International Solid Waste Association. **LANDFILL OPERATIONAL GUIDELINES**. 2nd Edition. ISWA WORKING GROUP ON LANDFILL, 2010.

Office of the Federal Register. **The Code of Federal Regulations (CFR) PART 75-MANDATORY SAFETY STANDARDS-UNDERGROUND COAL MINES : Subpart L-Fire Protection**.

The National Institute for Occupational Safety and Health. **An Underground Coal Mine Fire Preparedness and Response Checklist: The Instrument IC9452**, 2000



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

พิมพ์ครั้งที่
จัดพิมพ์ที่

1 ปี 2555

บริษัท รุ่งเรืองสูง พรินติ้ง จำกัด

2 ซอยสุขุมวิท 44 แขวงแสมดำ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10150
โทร : 02-897-1740-2 โทรสาร : 02-894-9228



ส่วนขยายมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ



๒๐ ปี กรมควบคุมมลพิษ

**ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2298 2412-4 โทรสาร : 0 2298 2415

<http://www.pcd.go.th>

ISBN 978-616-316-016-4

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีลิขสิทธิ์ในเอกสารฉบับนี้